



EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **01.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **21.441** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **61**

Anzahl Ionisationen

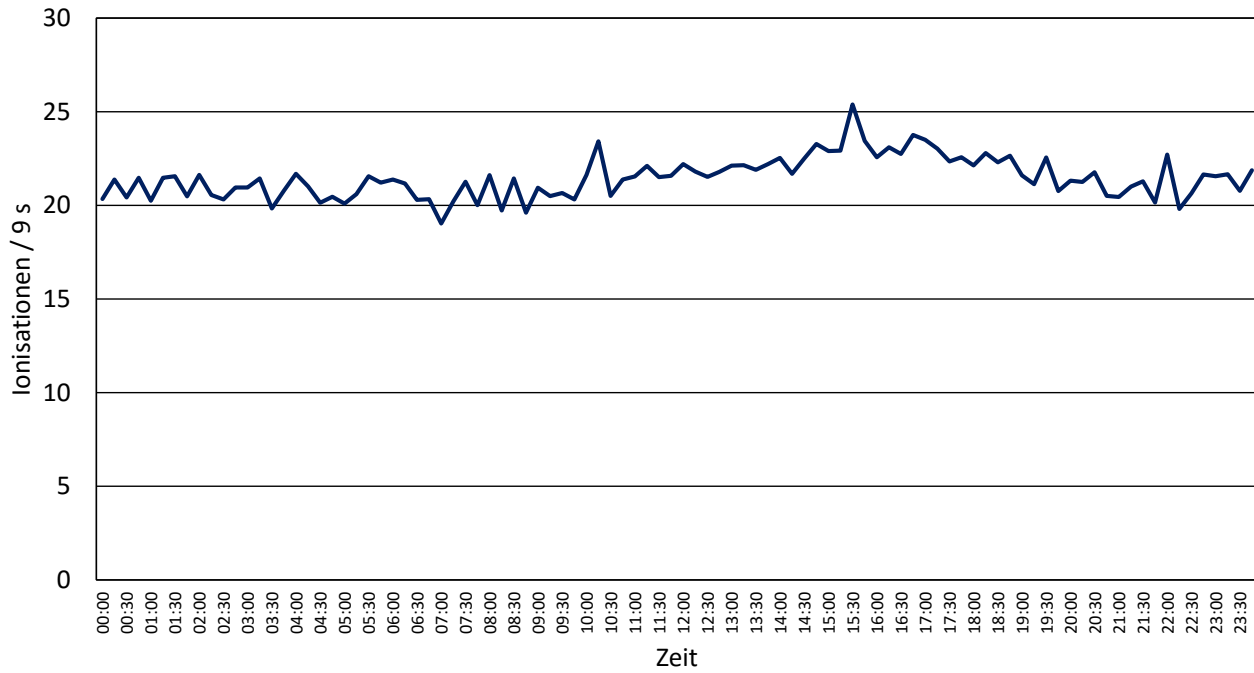


Histogramm

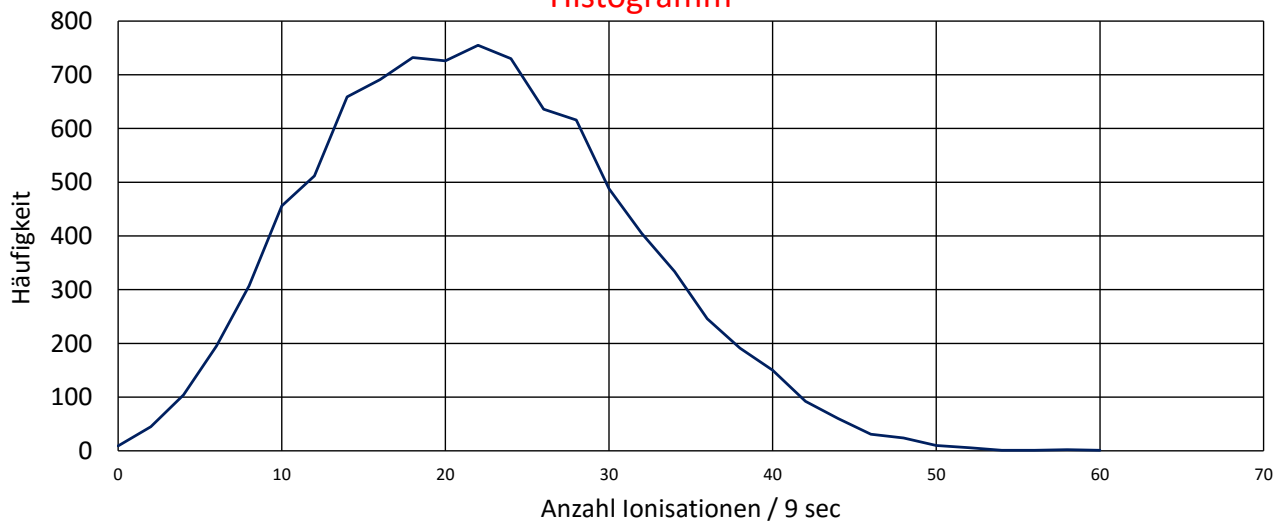


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **02.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **21.187** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **61**

Anzahl Ionisationen

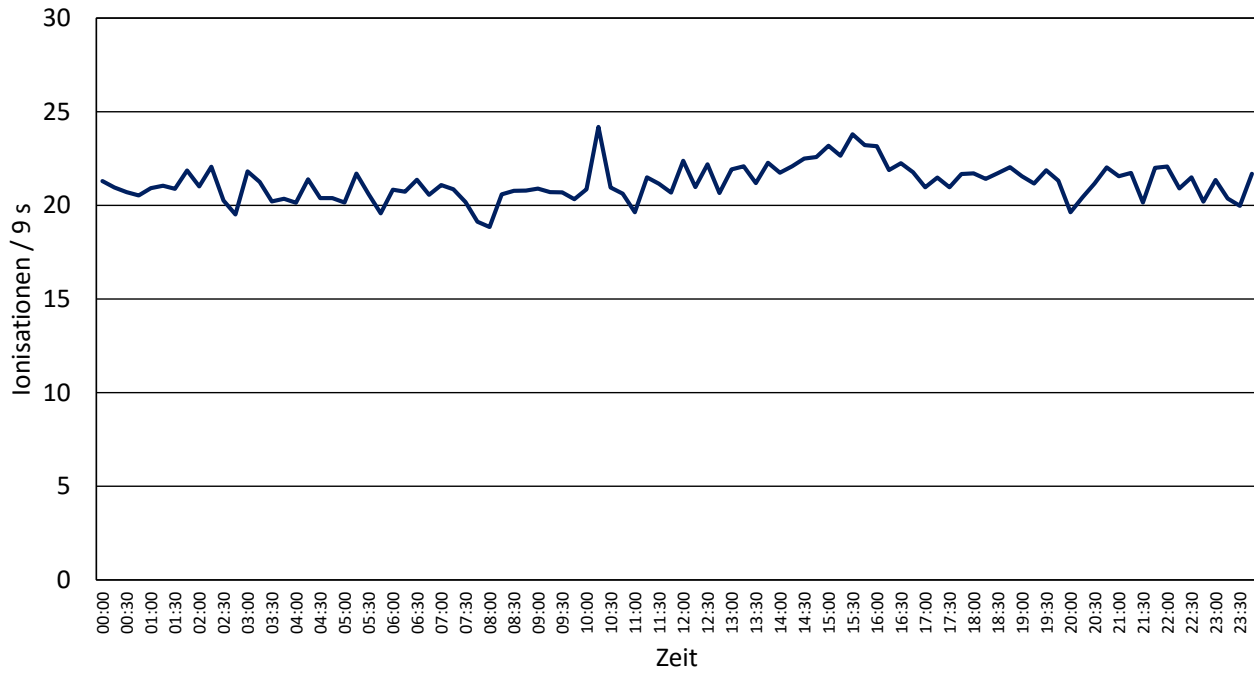


Histogramm

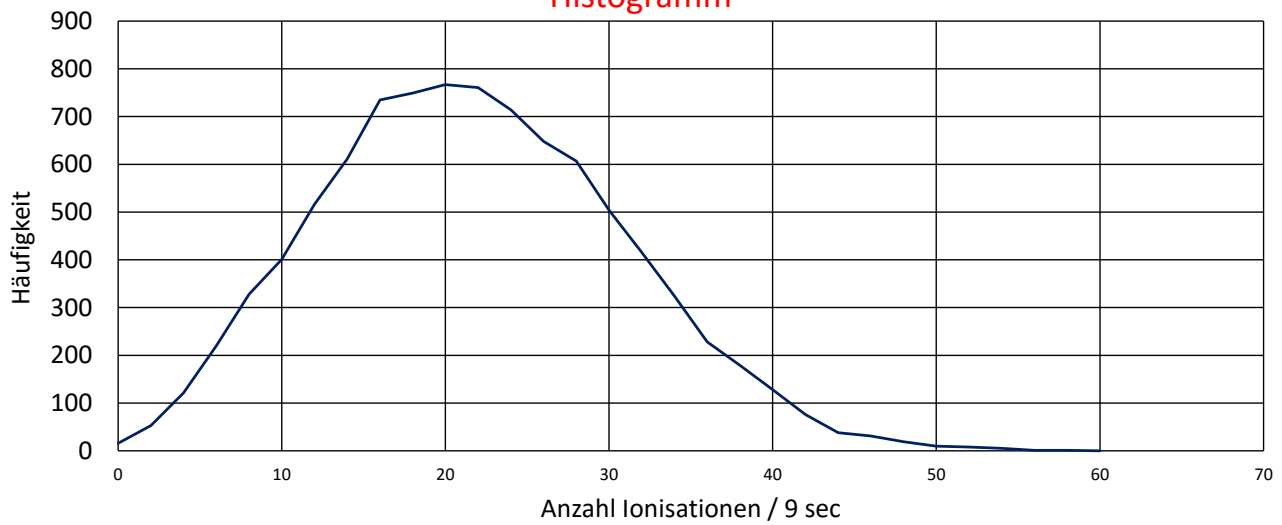


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **03.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **21.014** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **60**

Anzahl Ionisationen

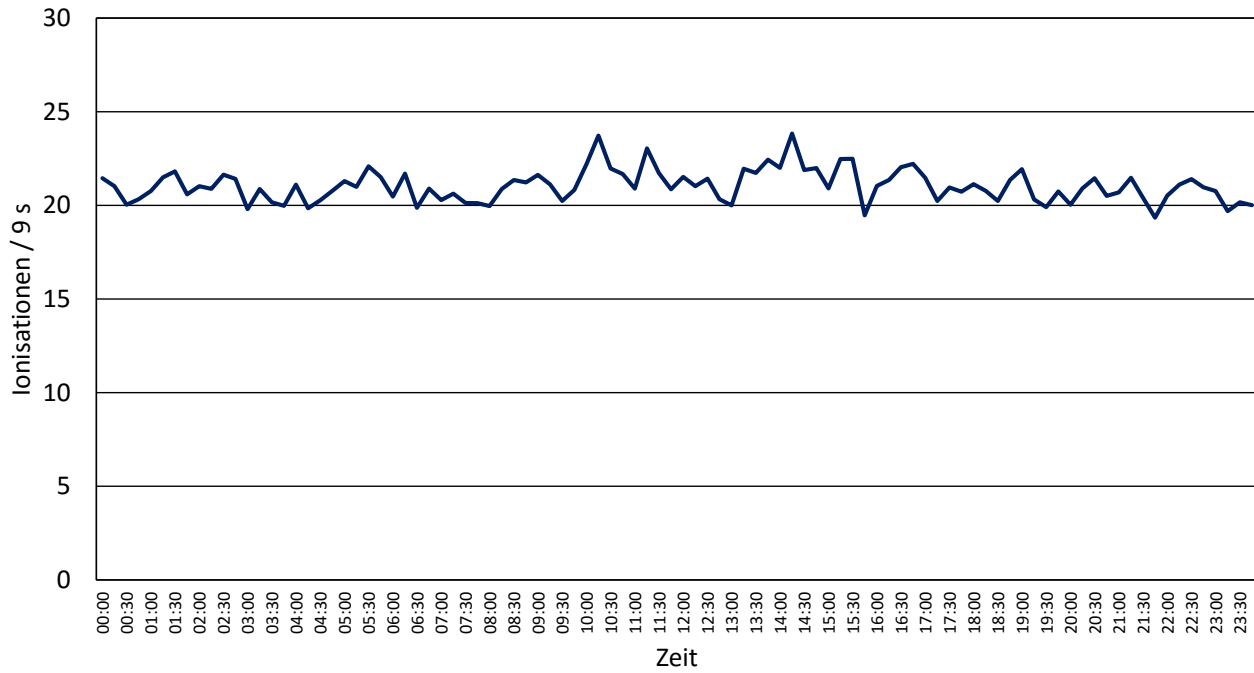


Histogramm

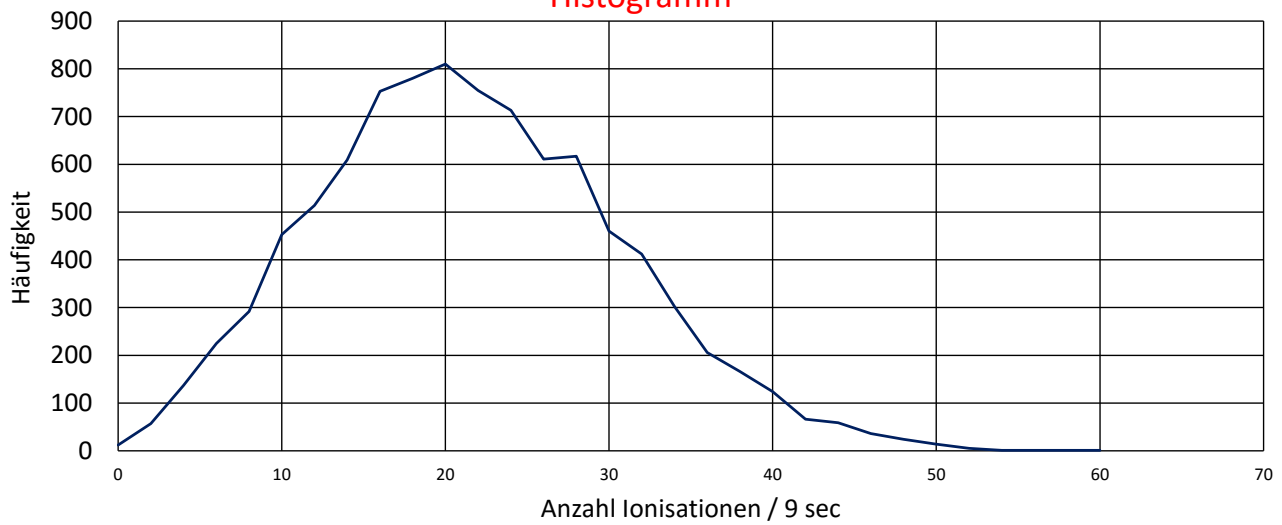


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: 04.04.2019
Anzahl Ionisationen: 19.836 pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: 72

Anzahl Ionisationen

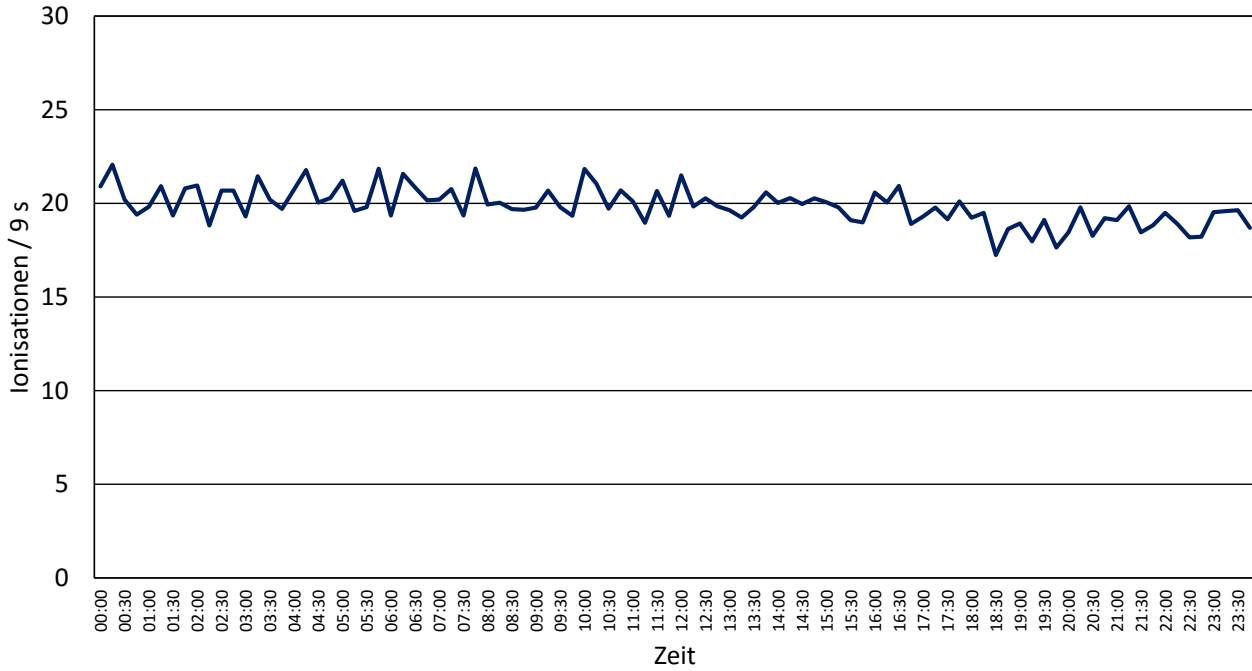


Histogramm

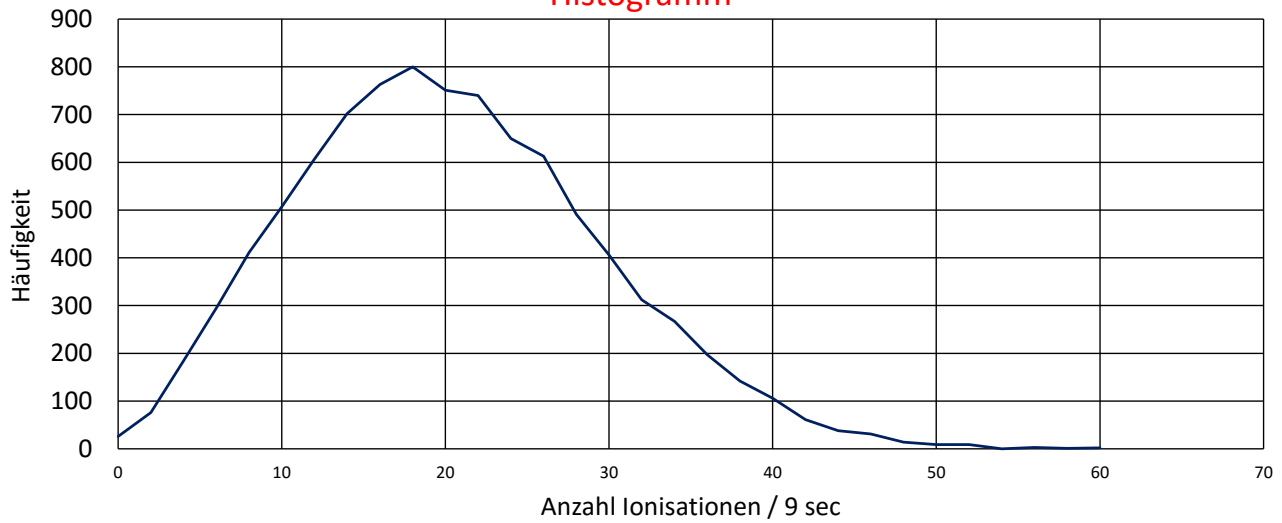


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **05.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **19.329** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **58**

Anzahl Ionisationen

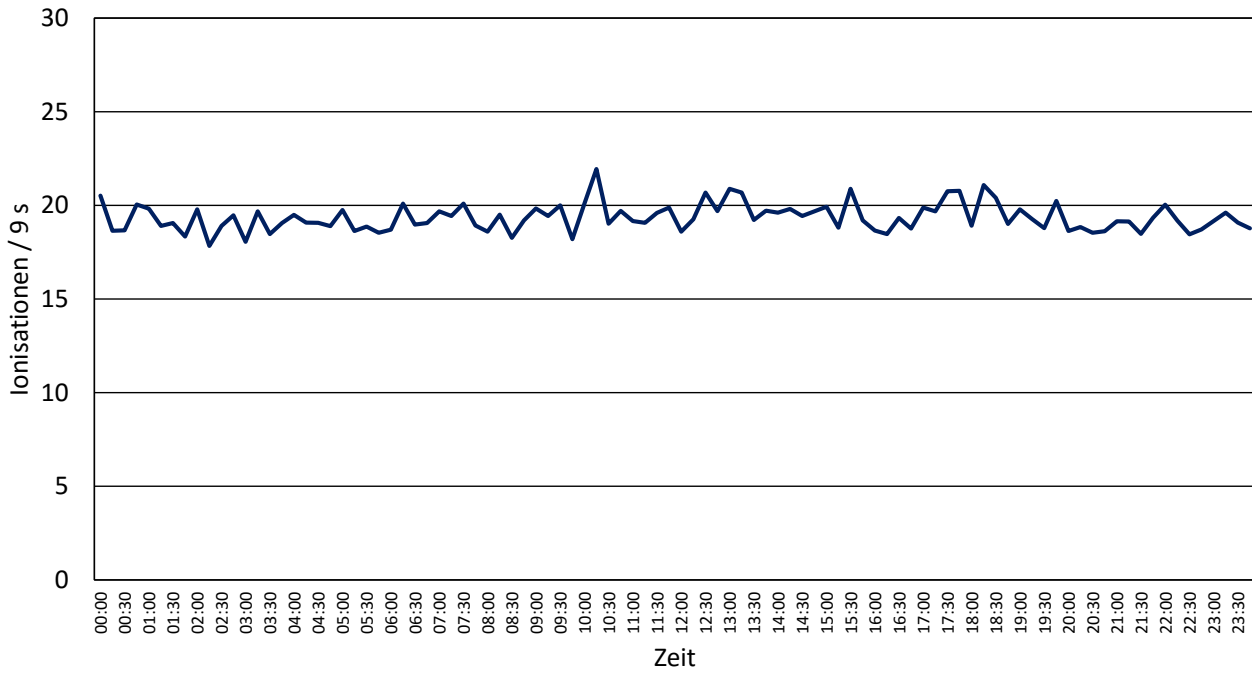


Histogramm

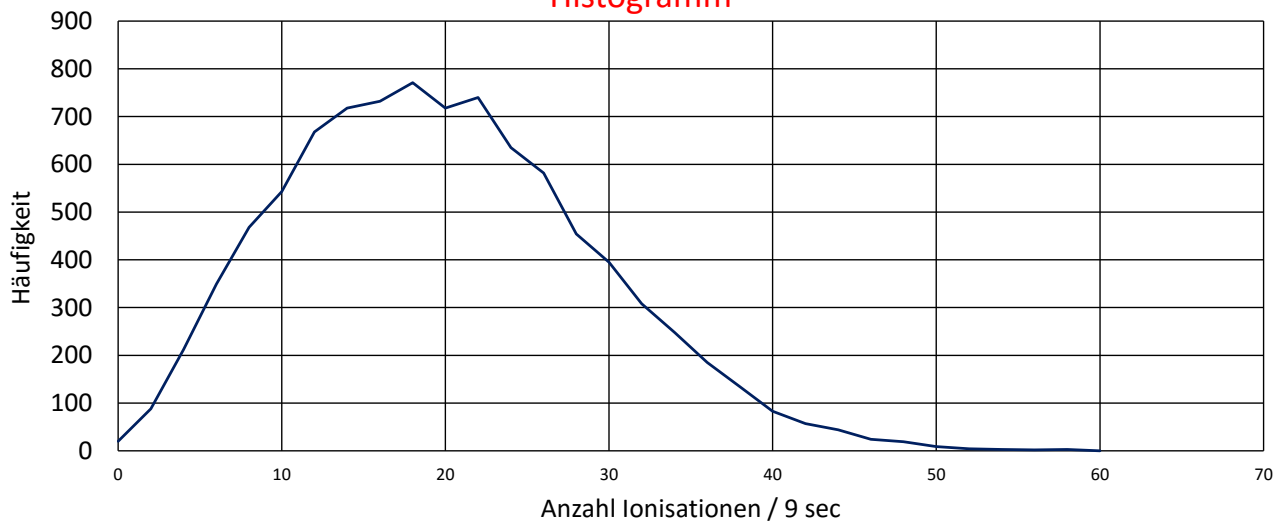


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **06.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **19.290** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **56**

Anzahl Ionisationen

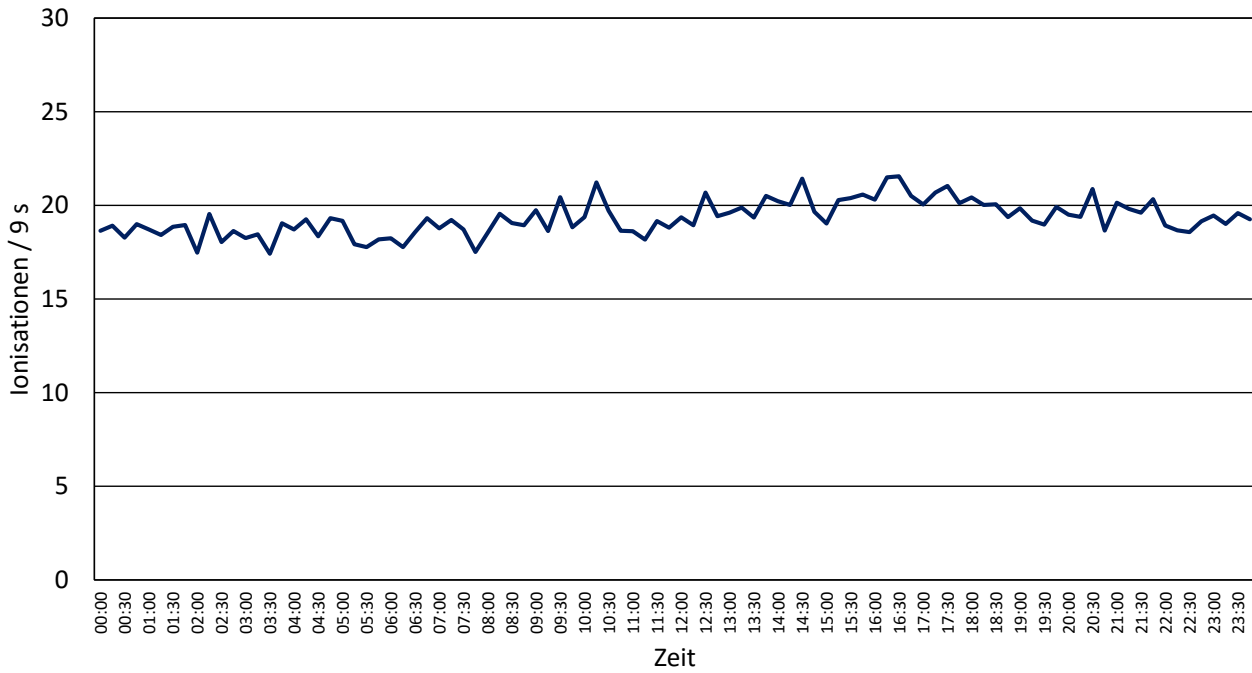


Histogramm

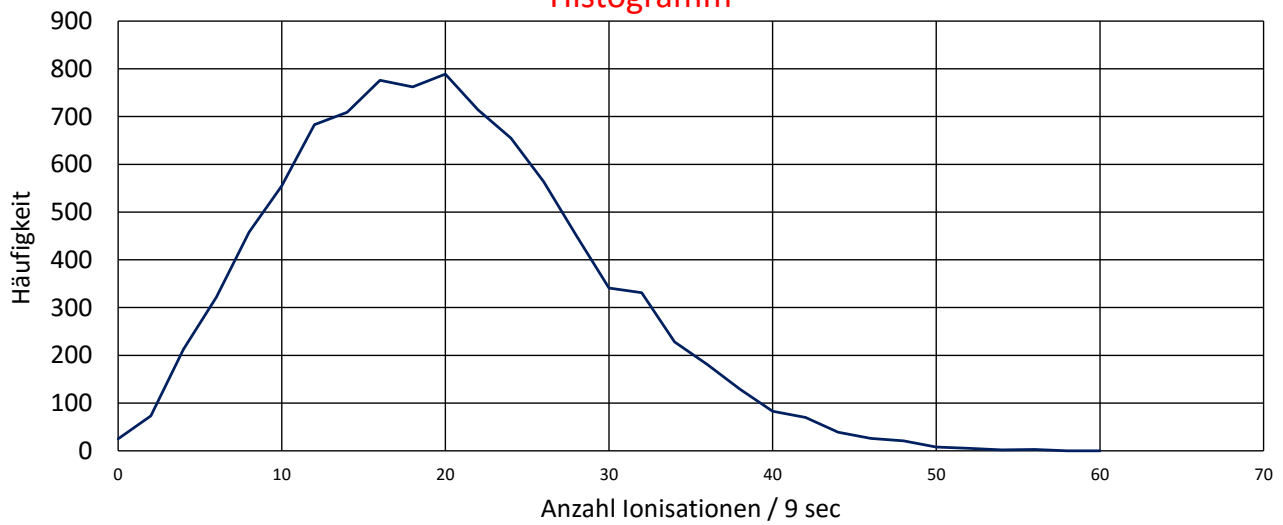


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **07.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **19.728** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **59**

Anzahl Ionisationen

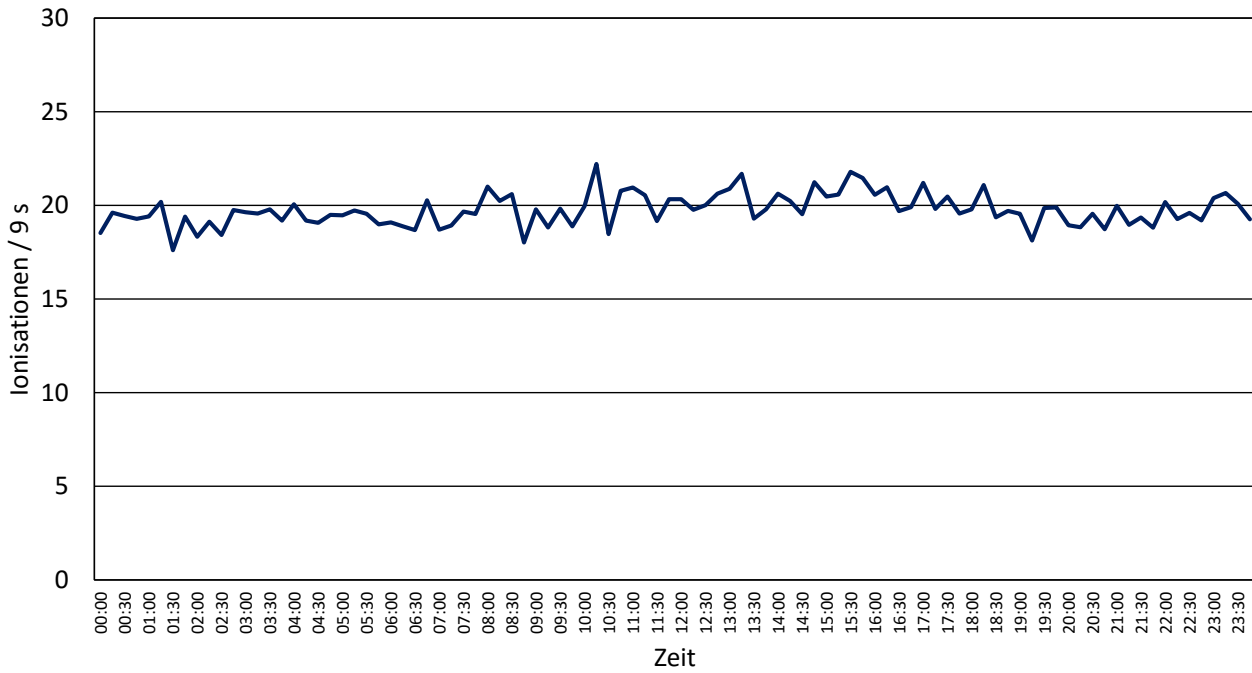


Histogramm

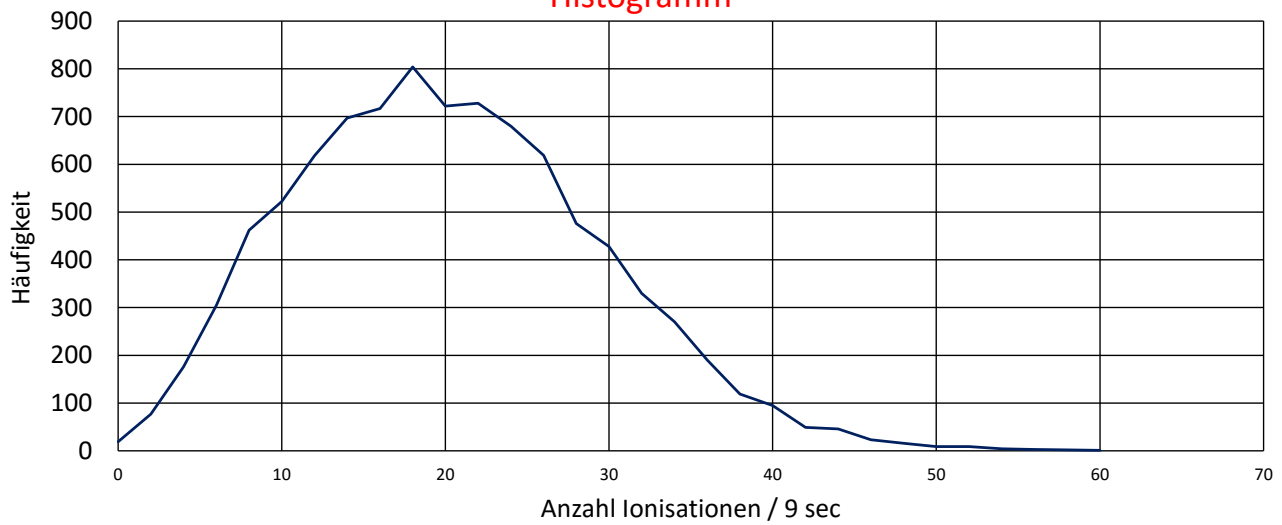


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **08.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **19.933** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **57**

Anzahl Ionisationen

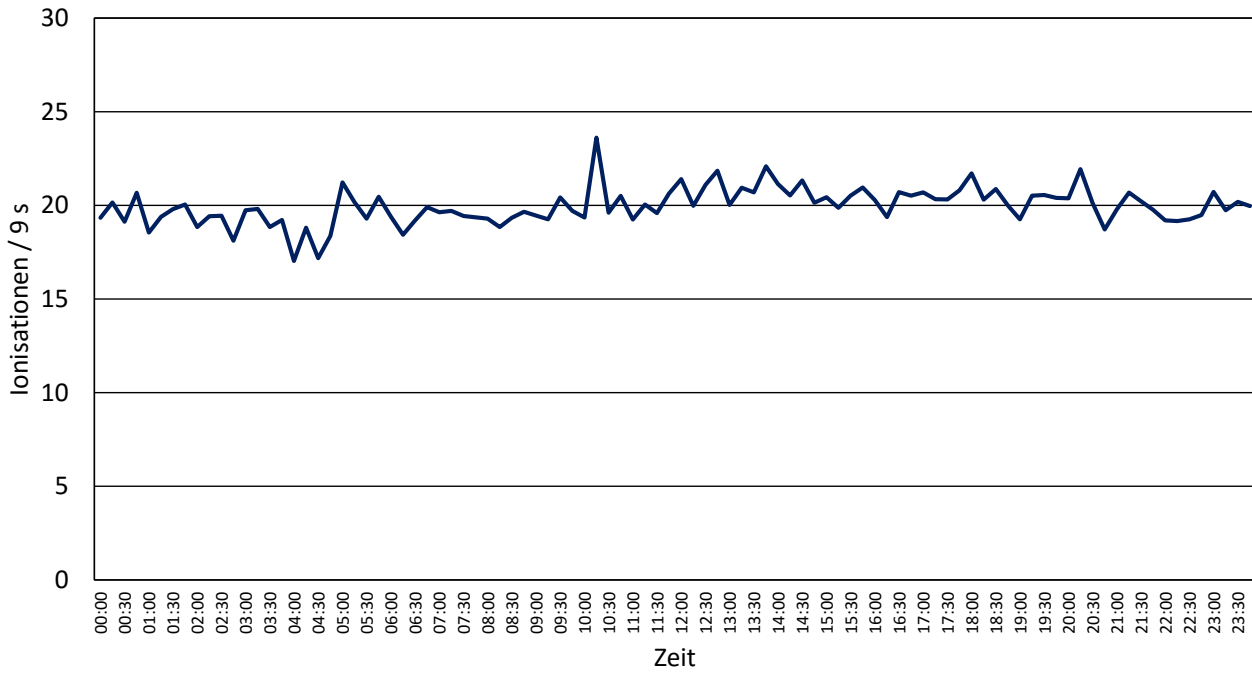


Histogramm

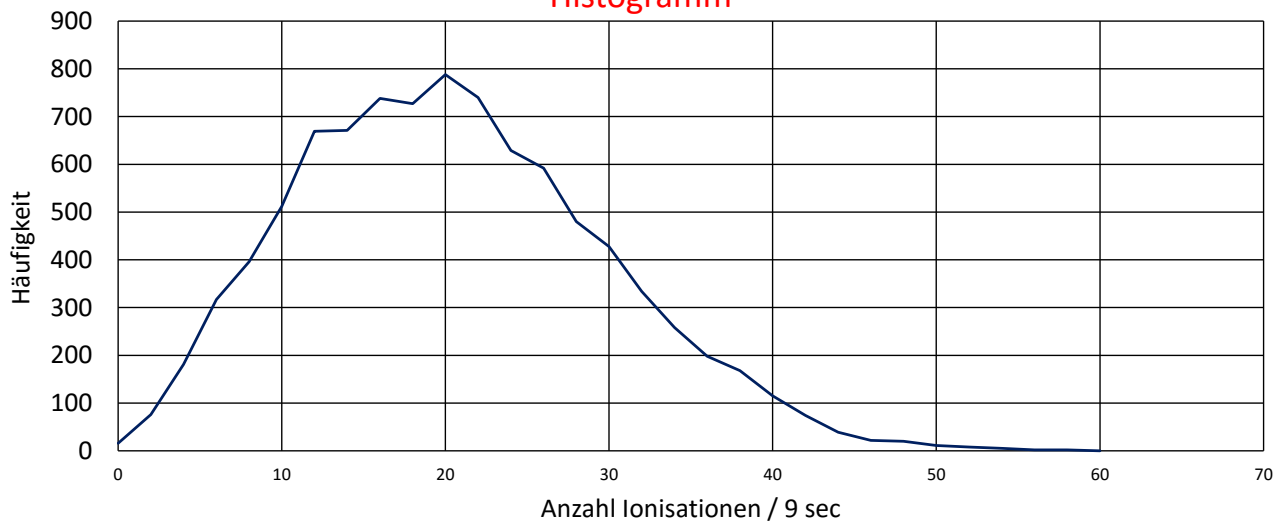


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **09.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **20.340** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **80**

Anzahl Ionisationen

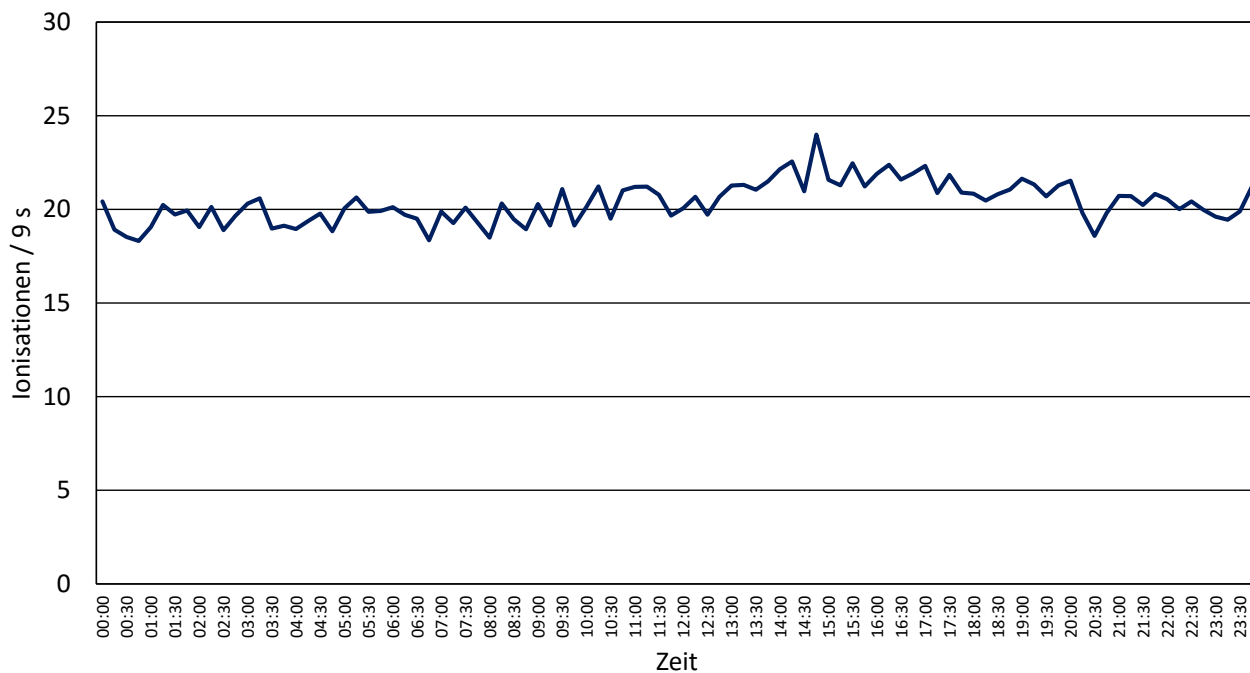


Histogramm

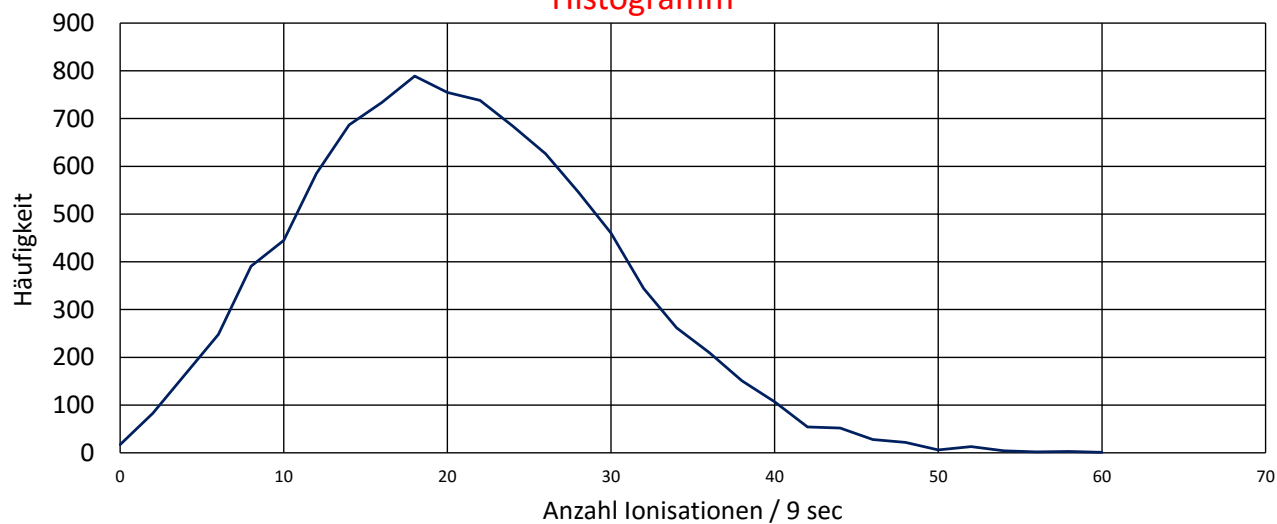


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: 10.04.2019
Anzahl Ionisationen: 20.335 pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: 67

Anzahl Ionisationen

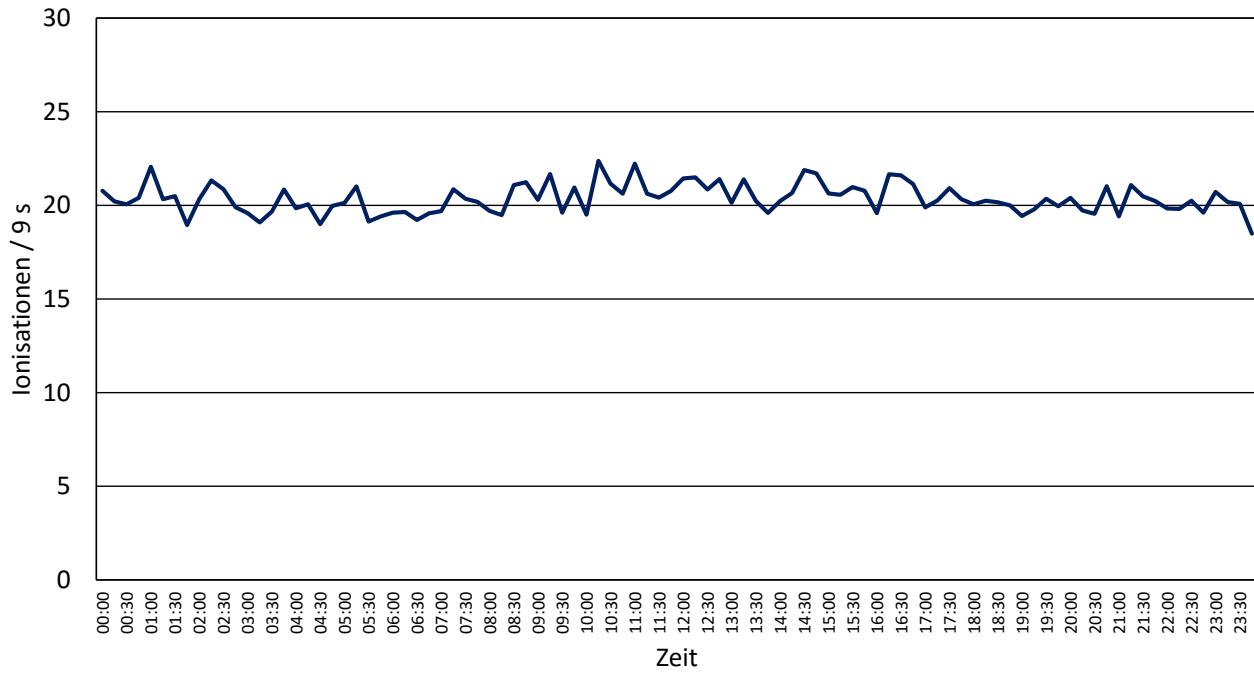


Histogramm

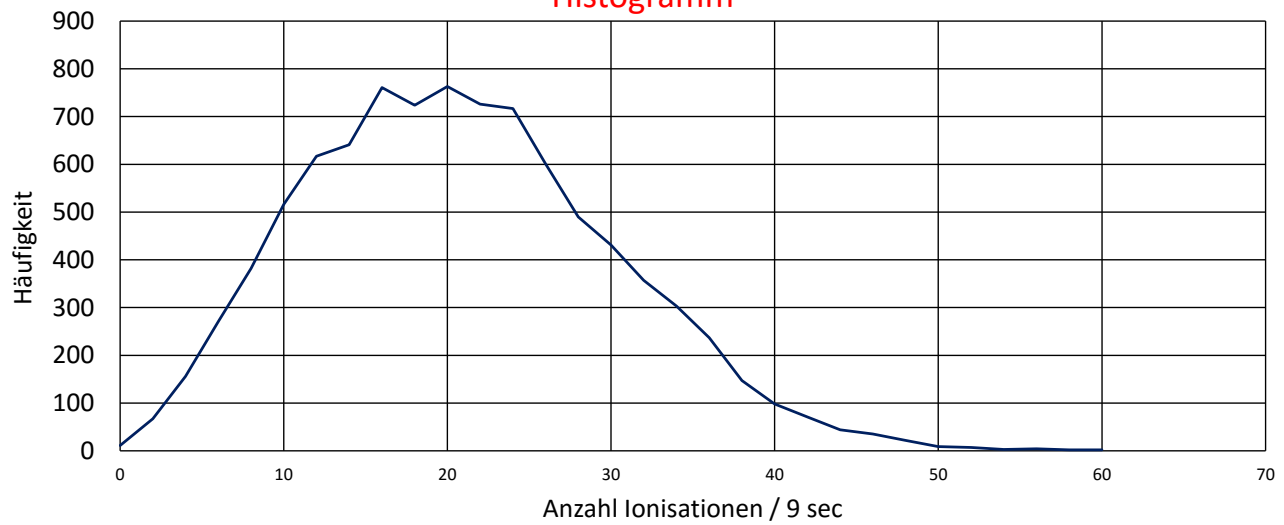


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **11.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **20.100** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **58**

Anzahl Ionisationen

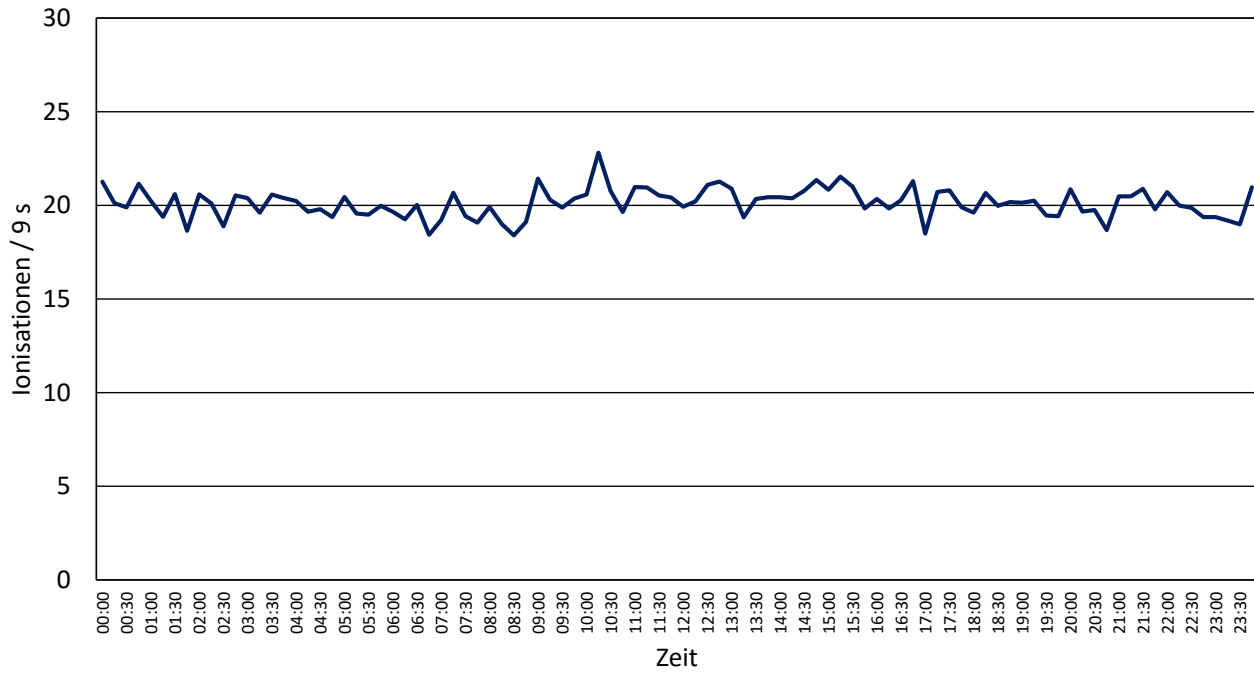


Histogramm

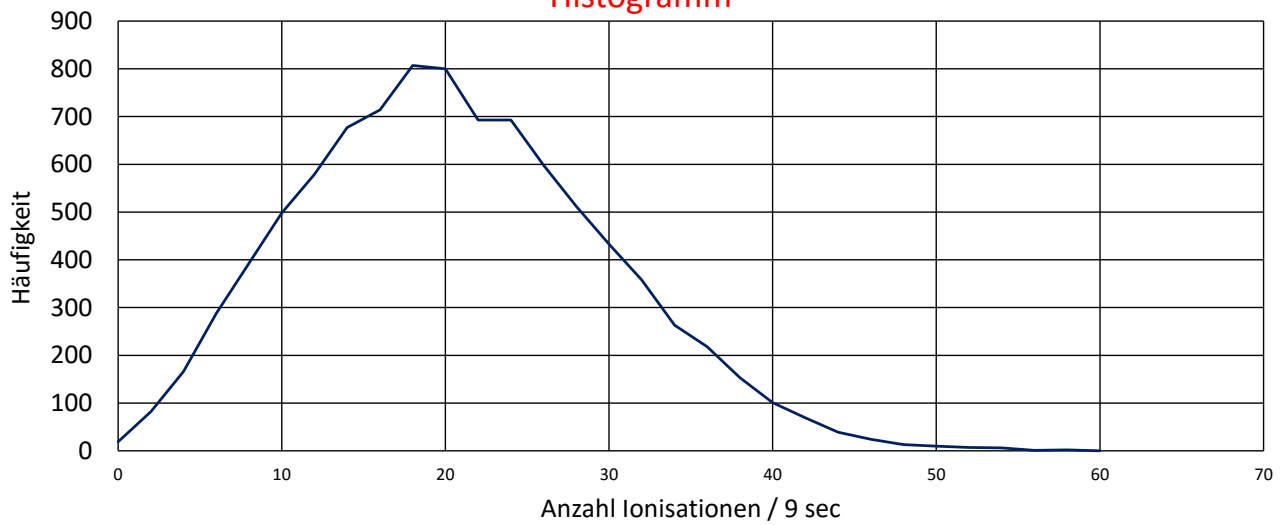


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **12.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **19.743** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **57**

Anzahl Ionisationen

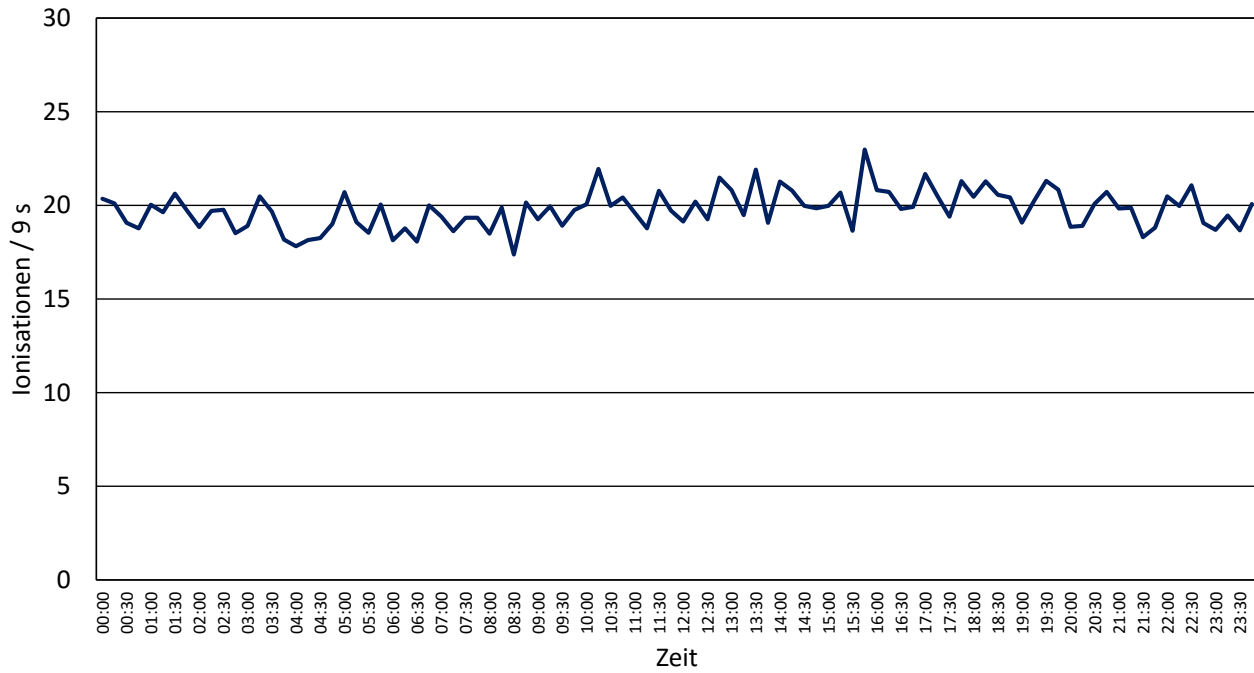


Histogramm

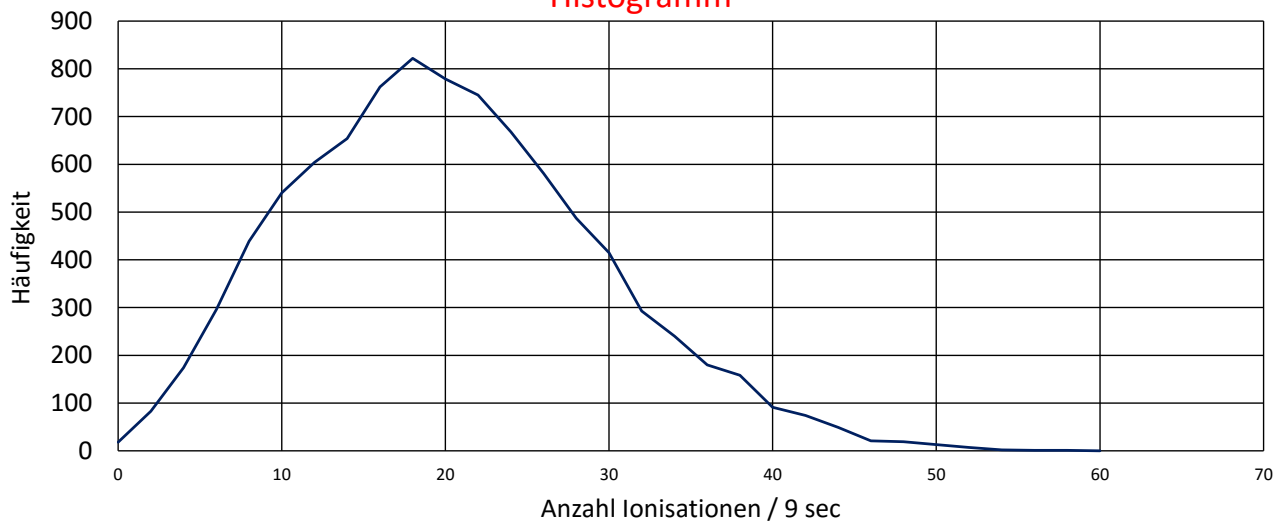


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **13.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **19.852** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **62**

Anzahl Ionisationen

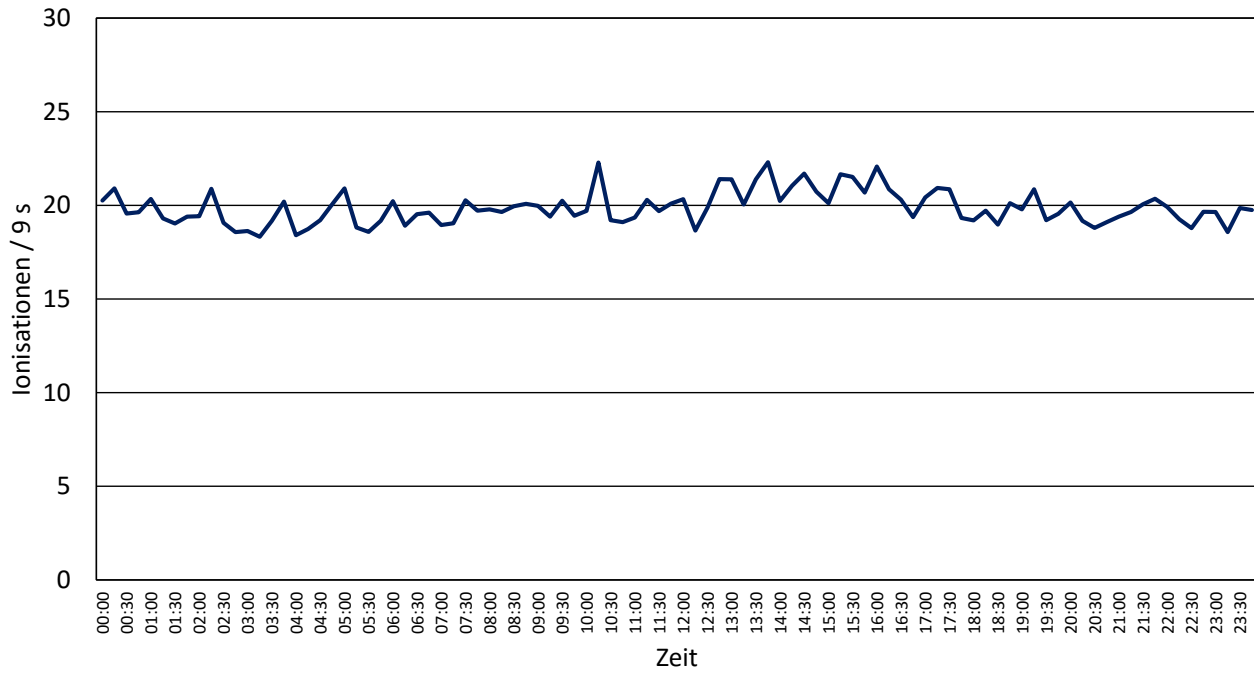


Histogramm

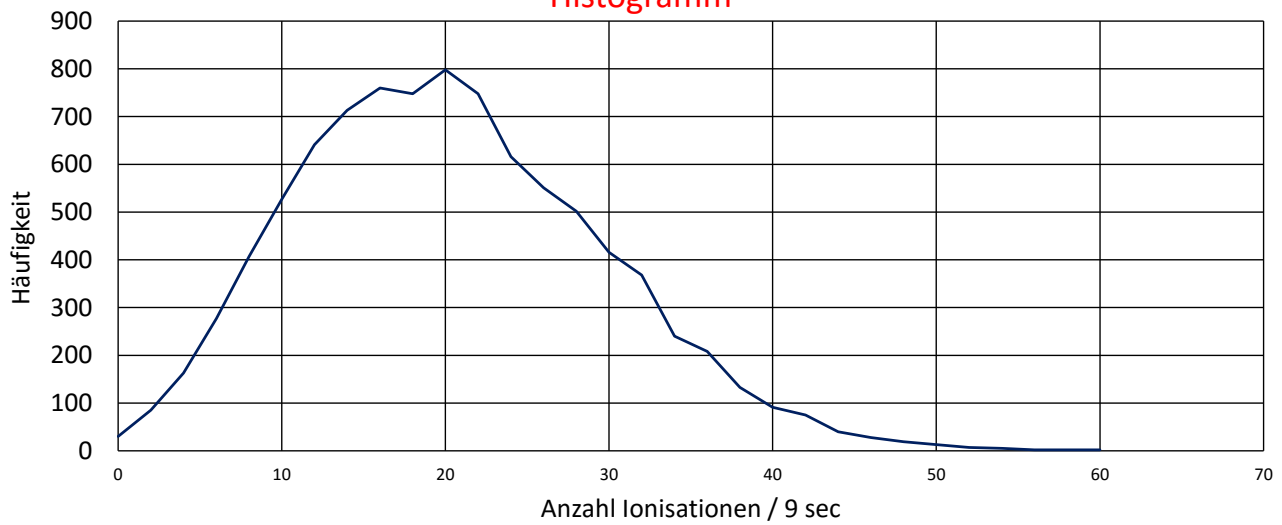


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **14.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **19.071** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **56**

Anzahl Ionisationen

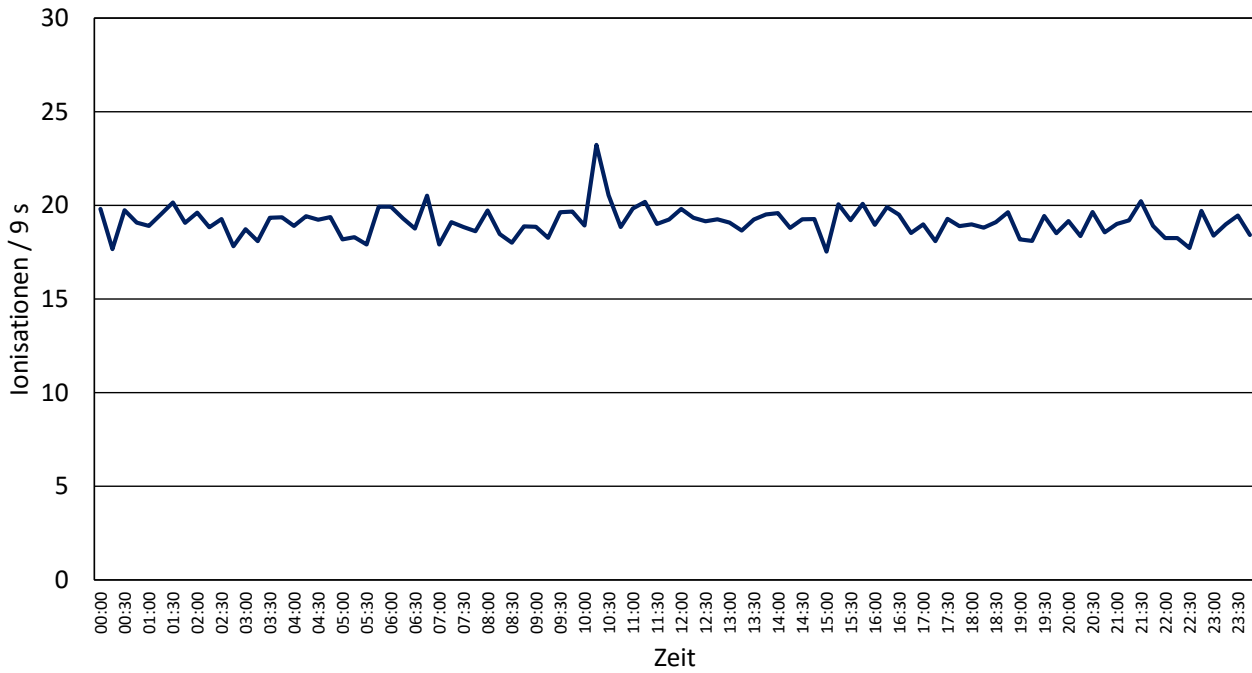


Histogramm

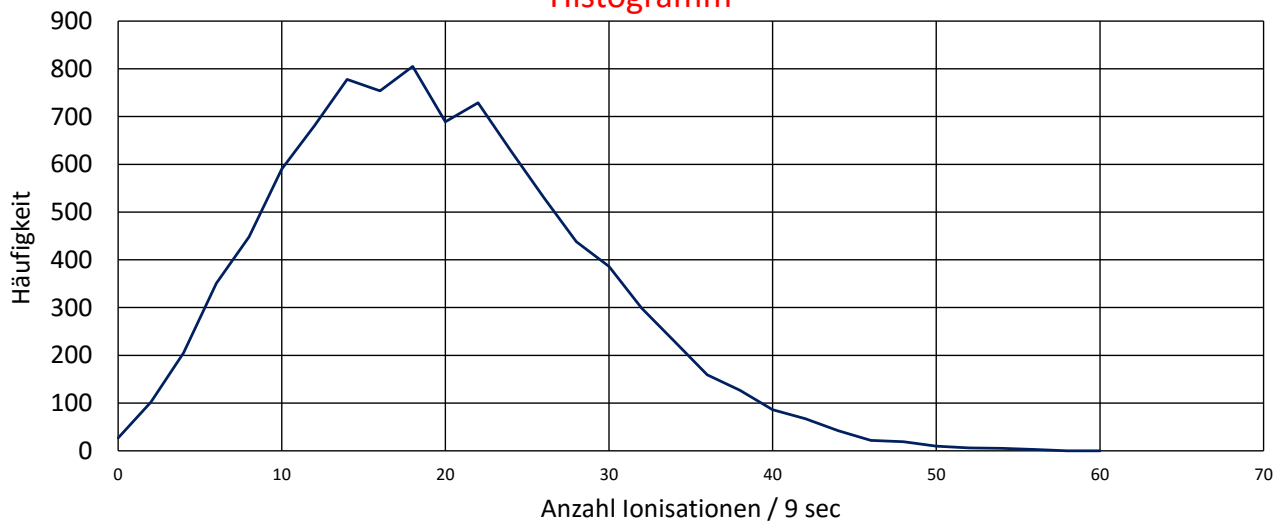


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **15.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **19.522** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **59**

Anzahl Ionisationen

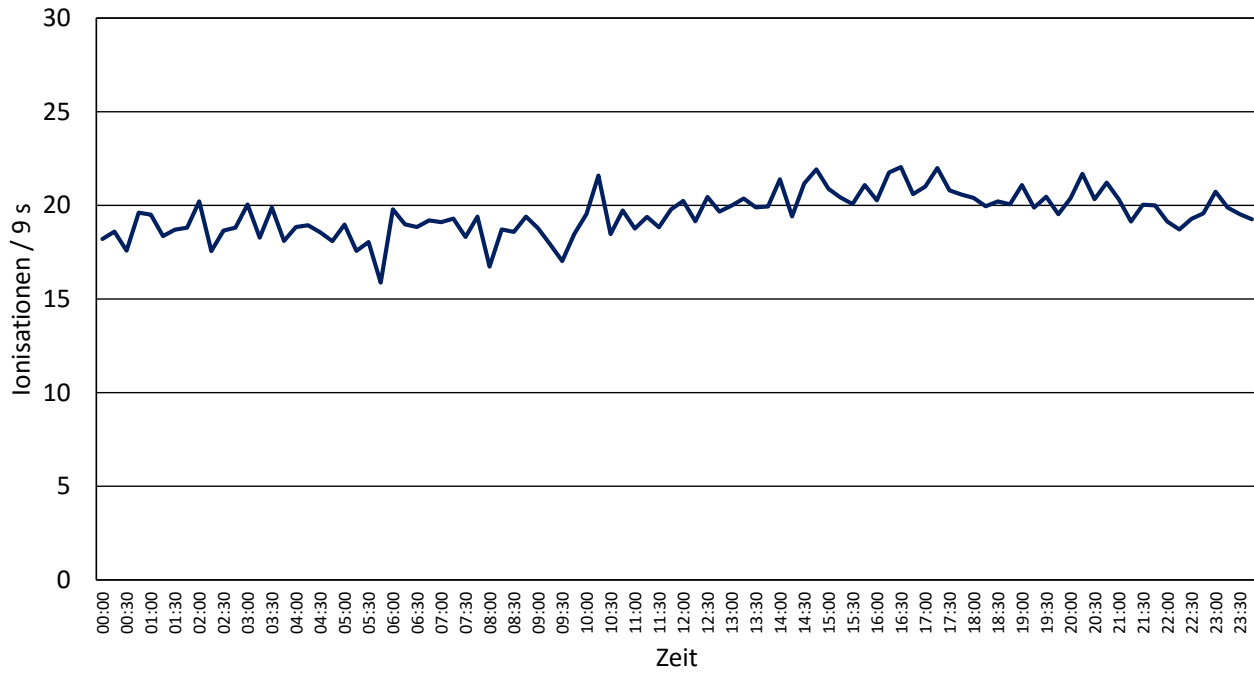


Histogramm

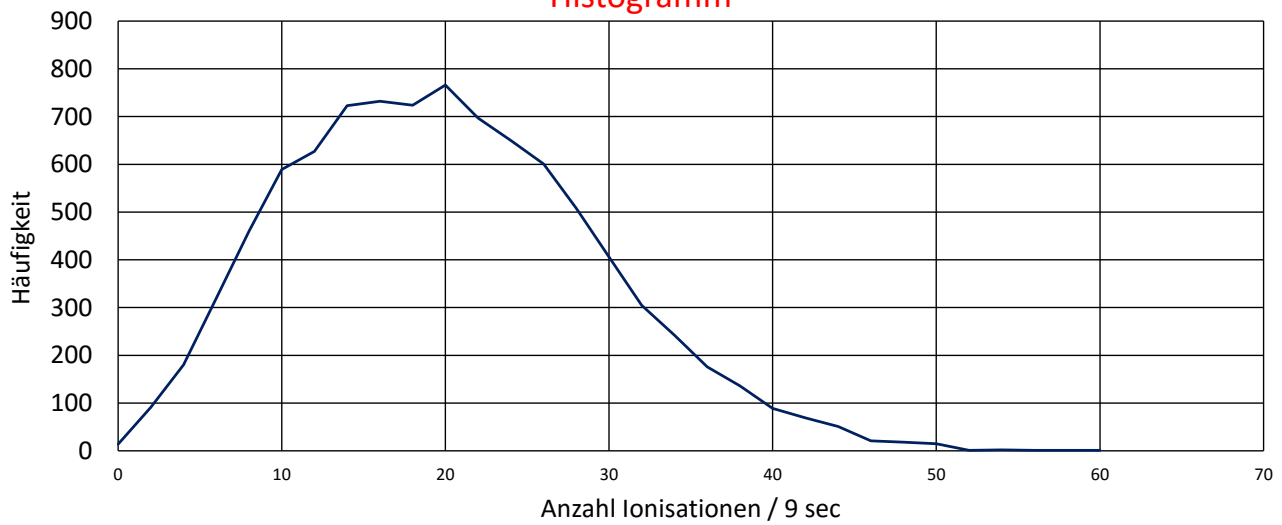


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **16.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **19.690** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **59**

Anzahl Ionisationen

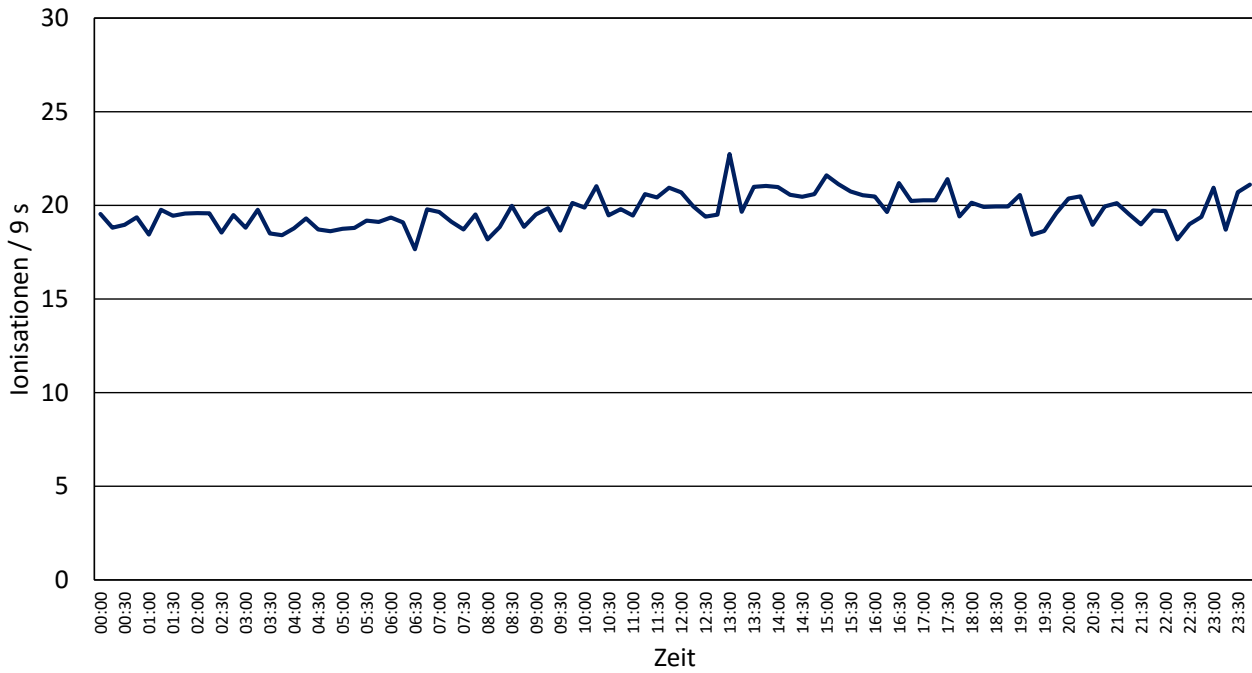


Histogramm

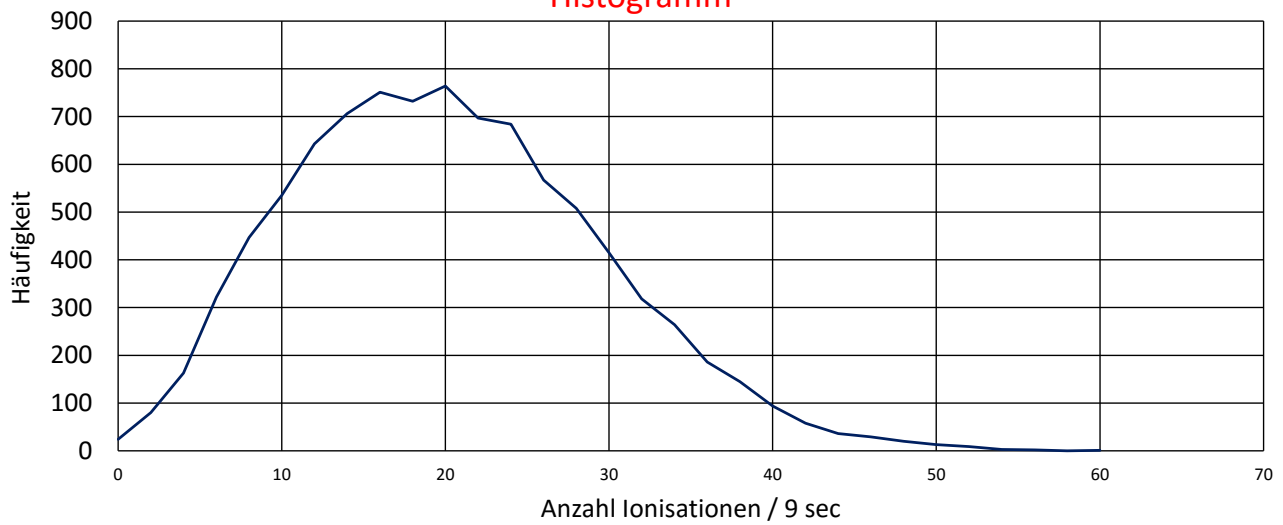


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **17.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **20.631** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **65**

Anzahl Ionisationen

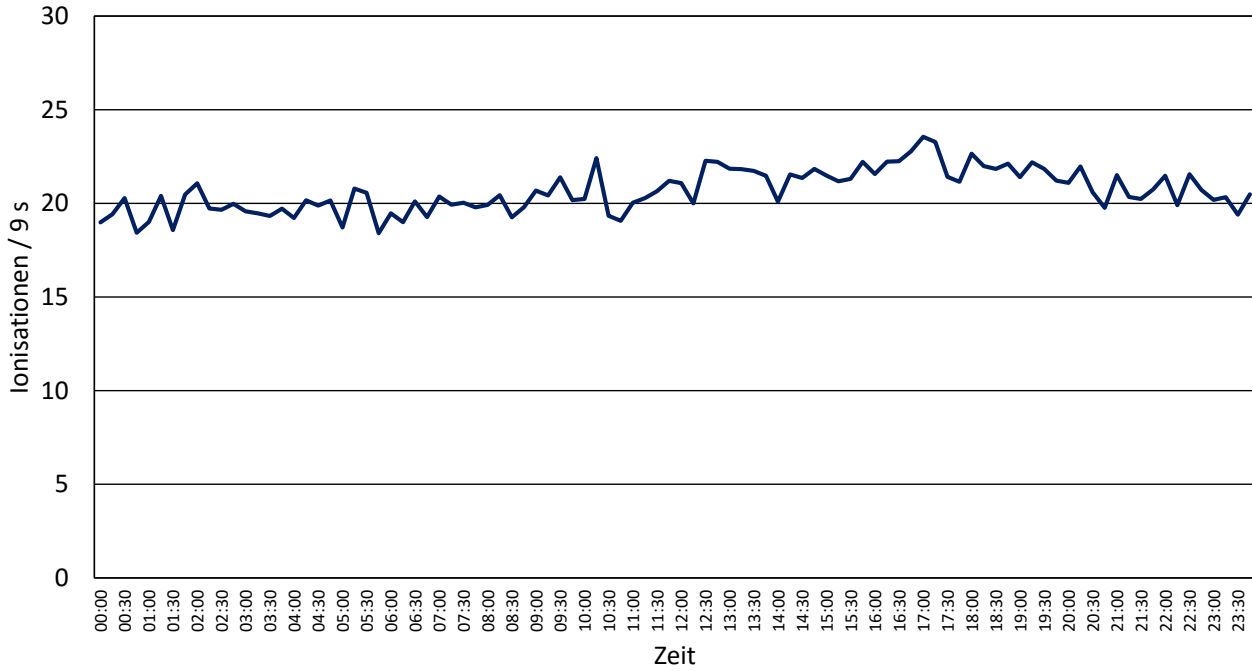


Histogramm

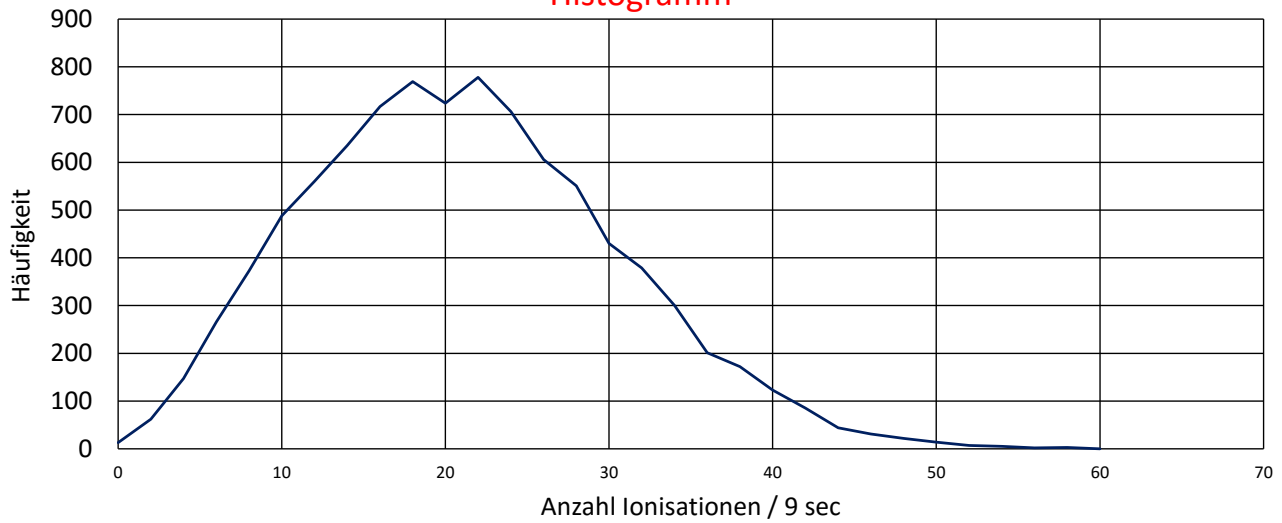


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **18.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **21.322** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **63**

Anzahl Ionisationen

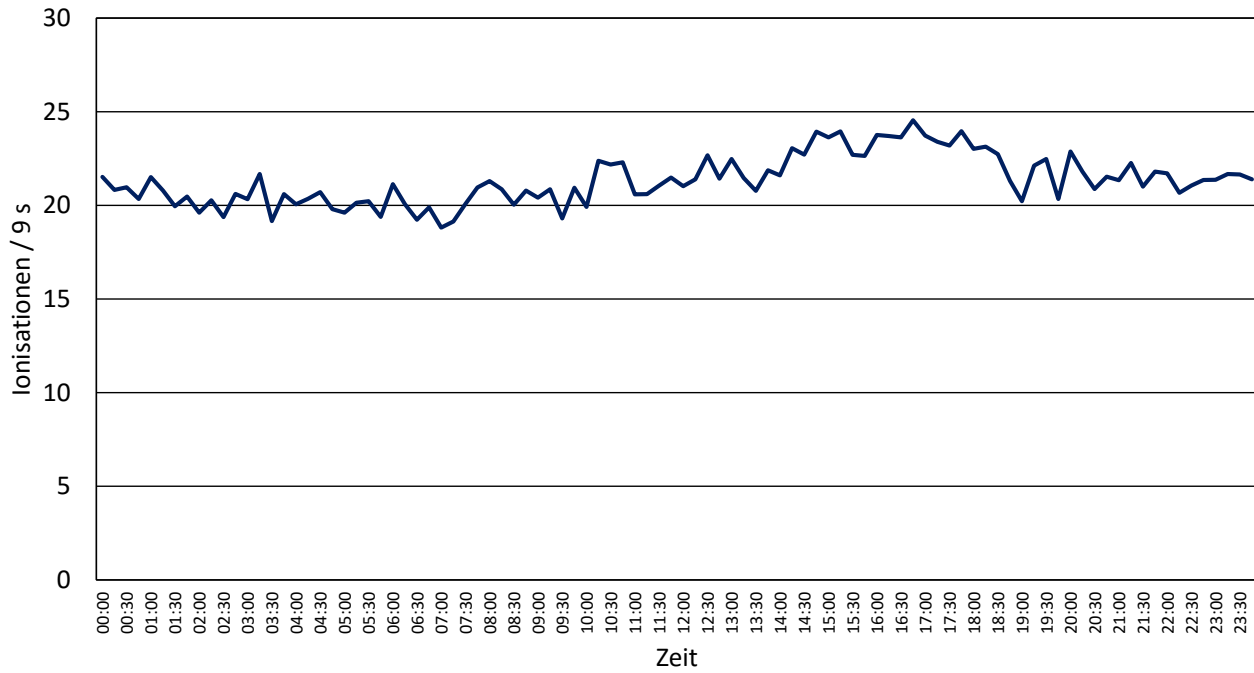


Histogramm

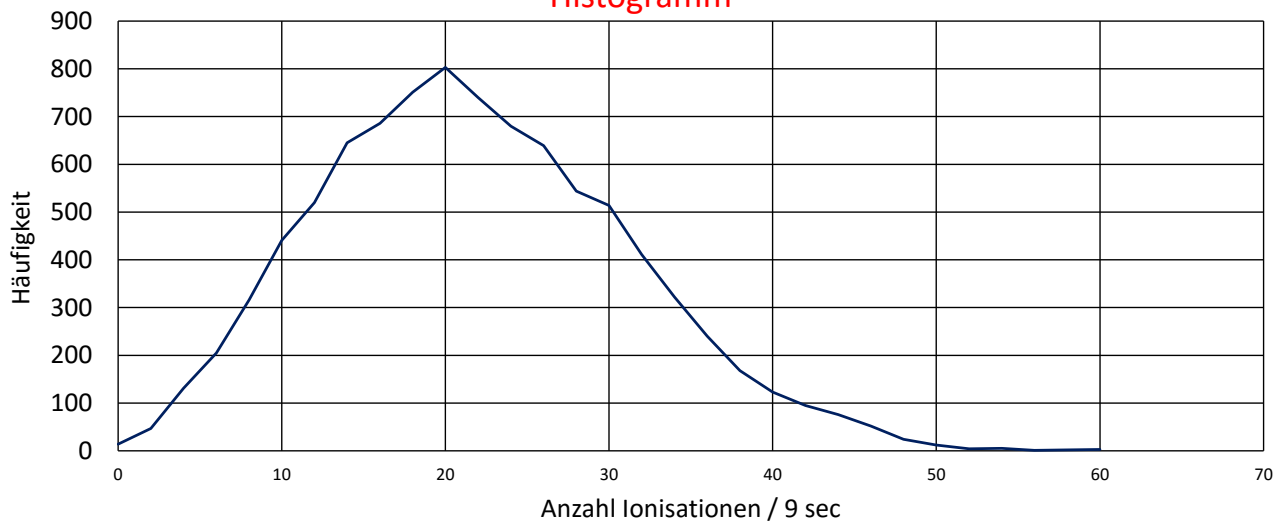


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: 19.04.2019
Anzahl Ionisationen: 22.033 pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: 60

Anzahl Ionisationen

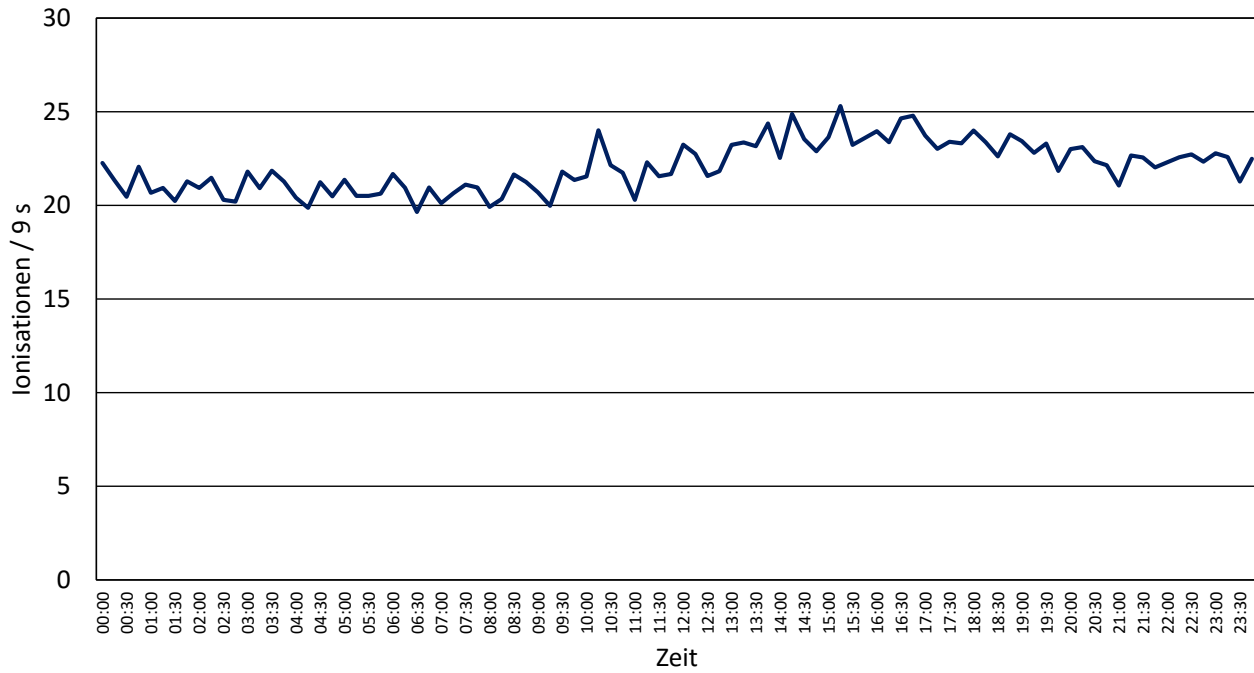


Histogramm

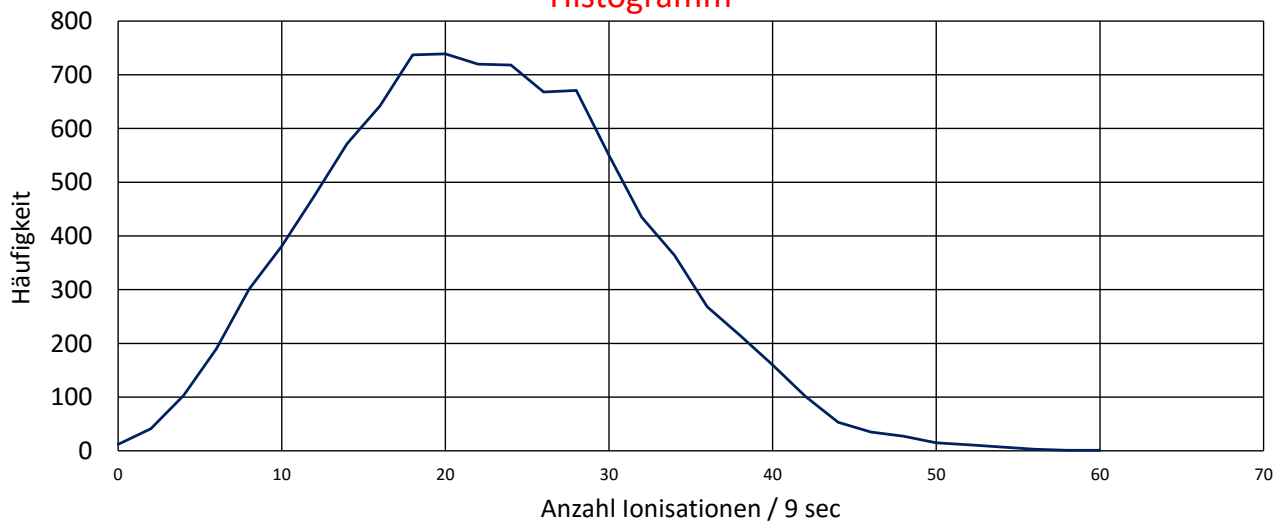


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **20.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **22.591** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **59**

Anzahl Ionisationen

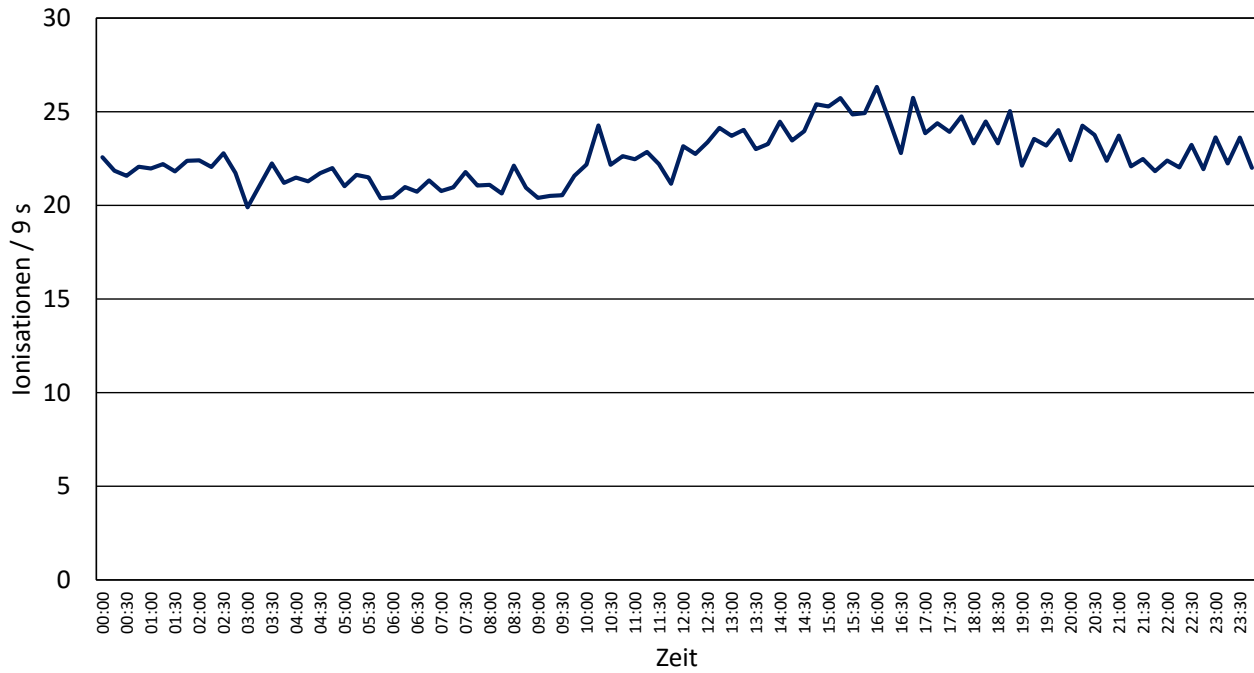


Histogramm

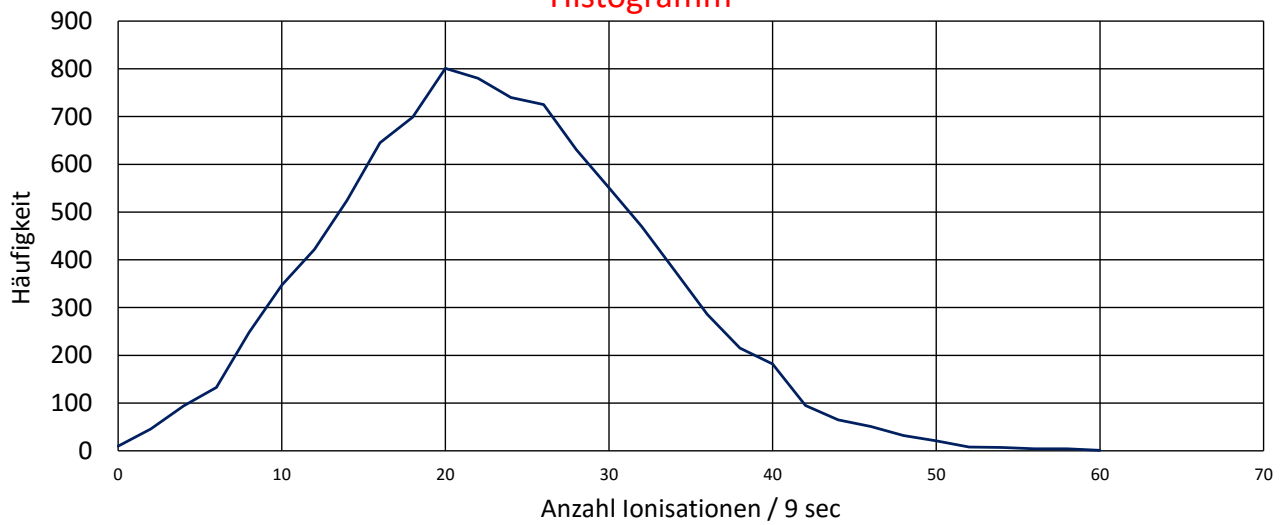


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **21.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **23.164** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **61**

Anzahl Ionisationen

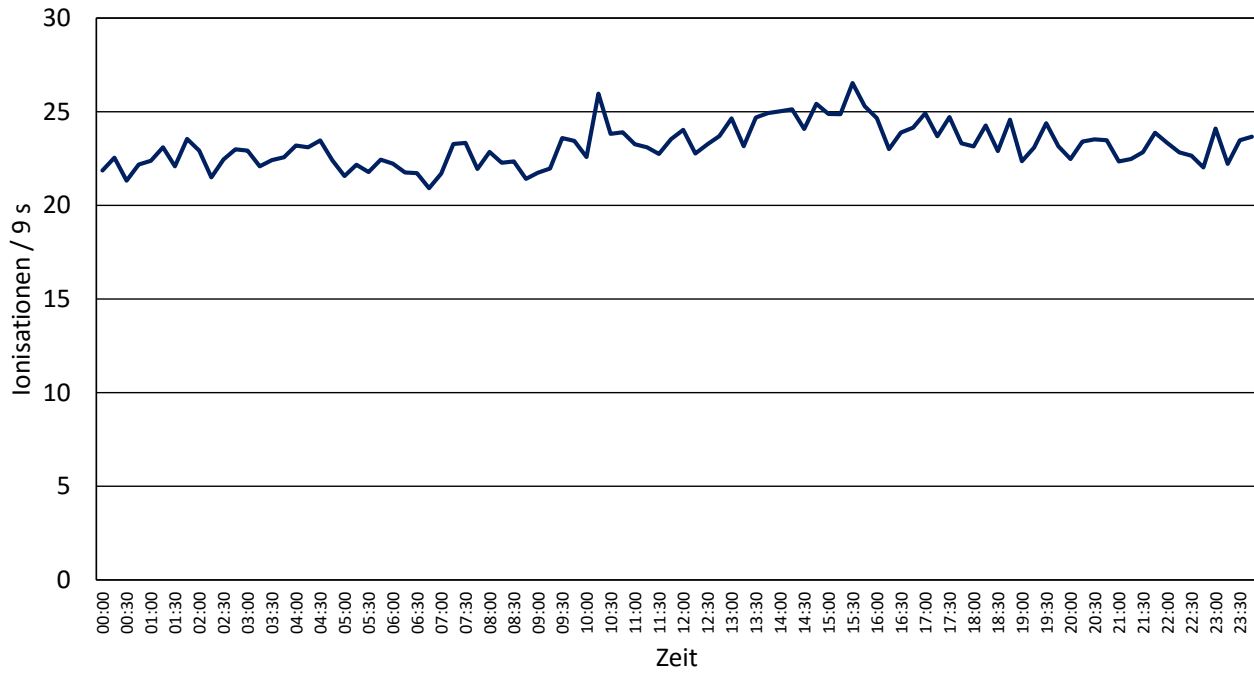


Histogramm

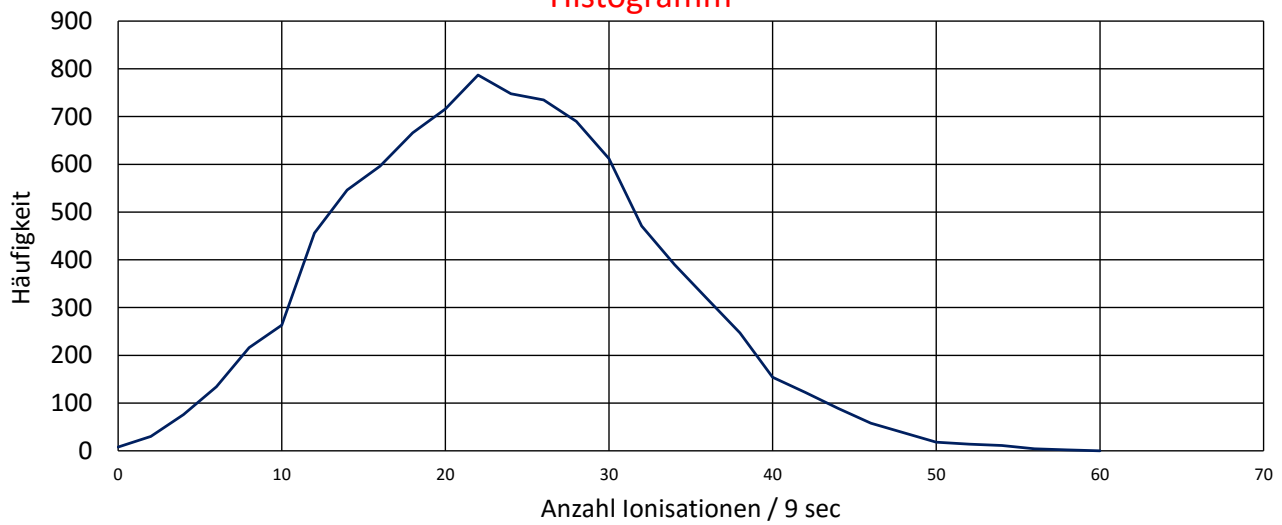


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **22.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **23.348** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **61**

Anzahl Ionisationen

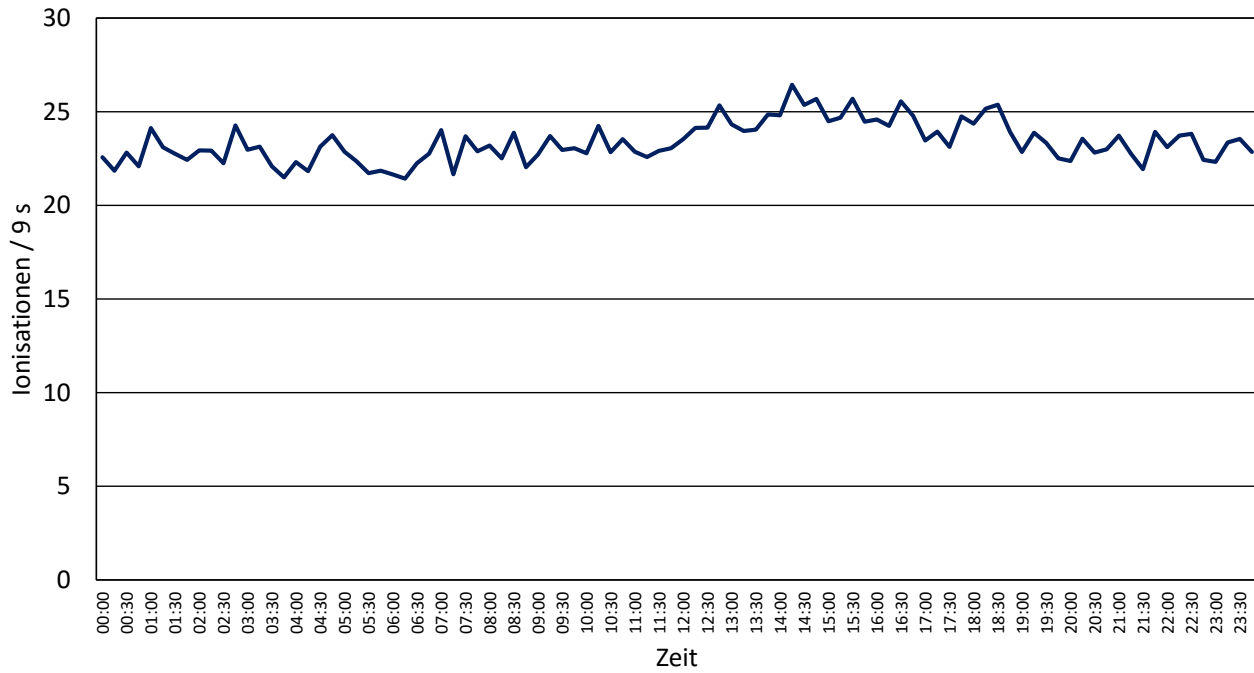


Histogramm

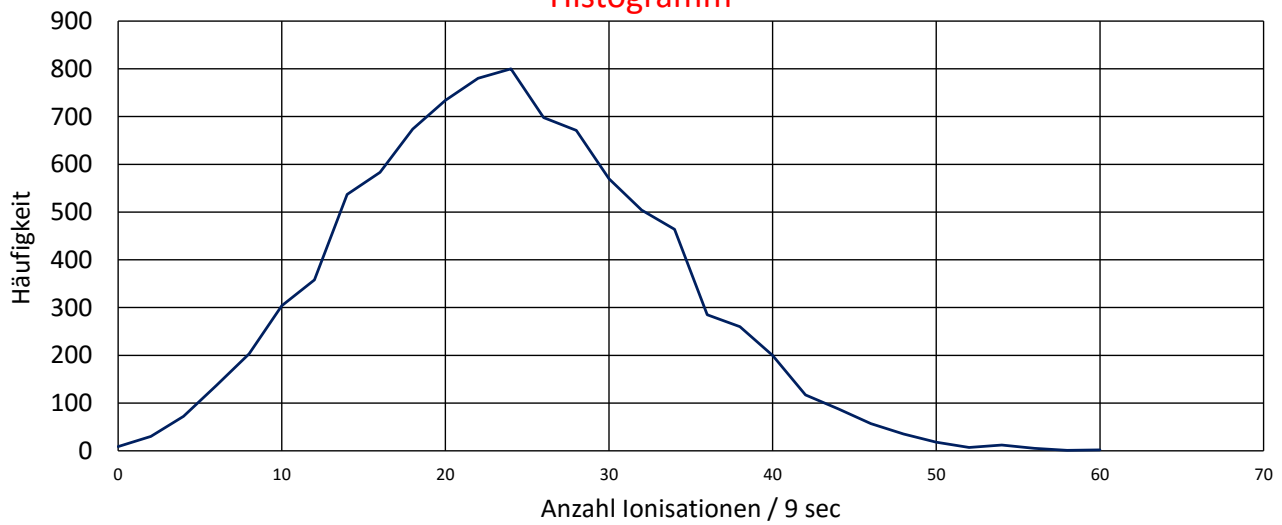


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **23.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **23.824** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **64**

Anzahl Ionisationen

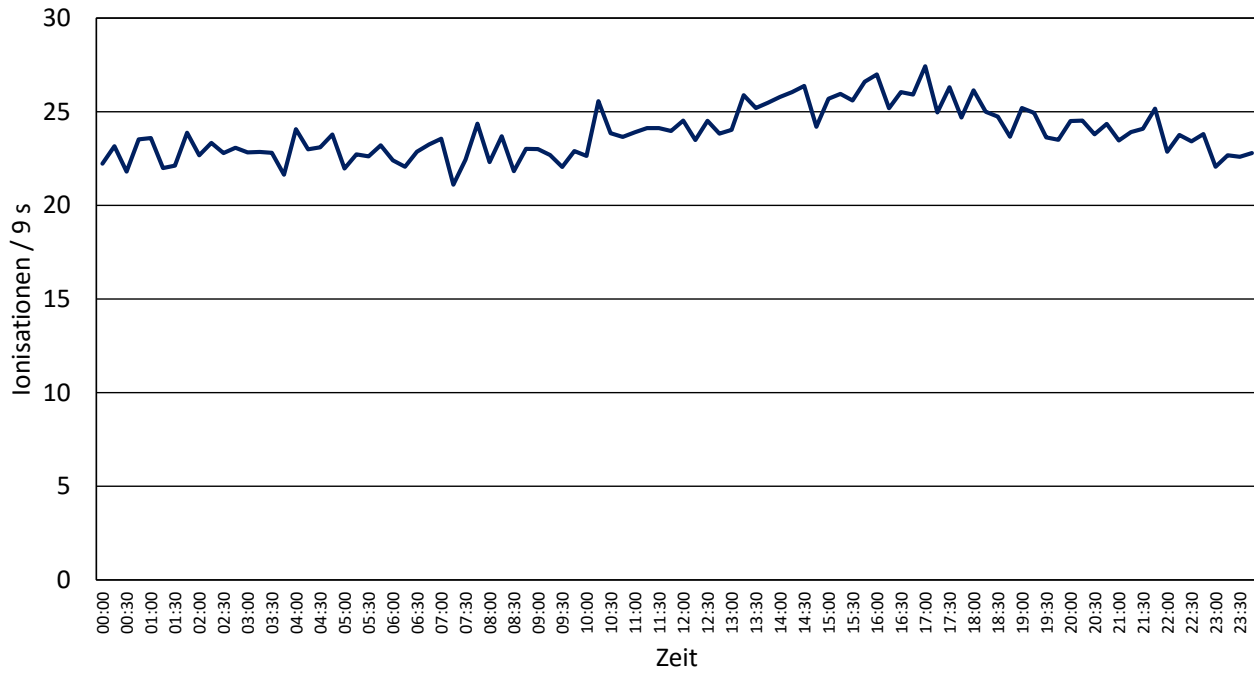


Histogramm

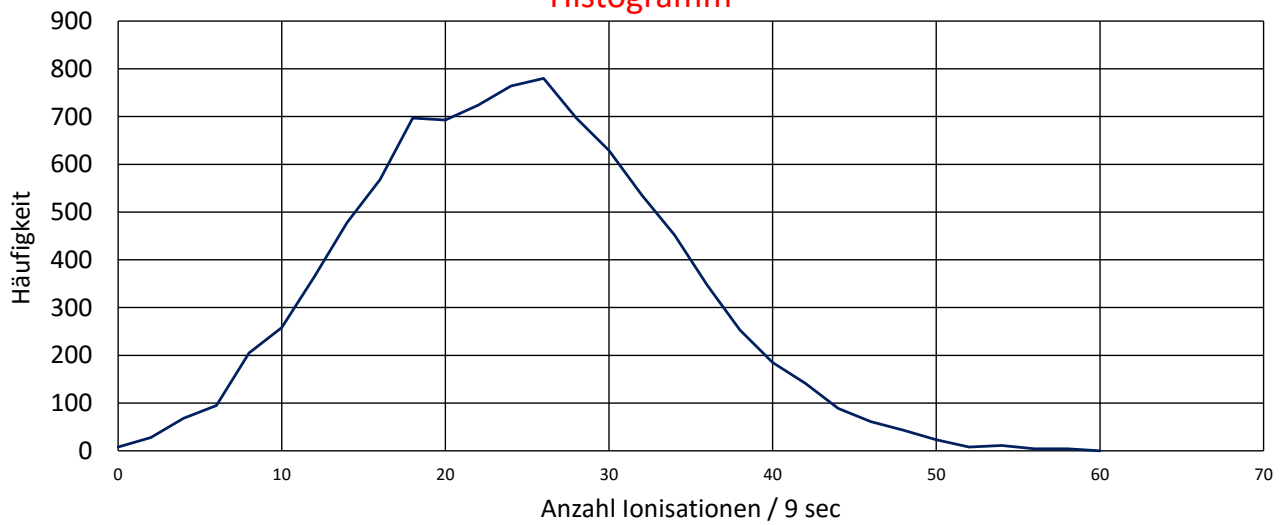


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **24.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **23.599** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **59**

Anzahl Ionisationen

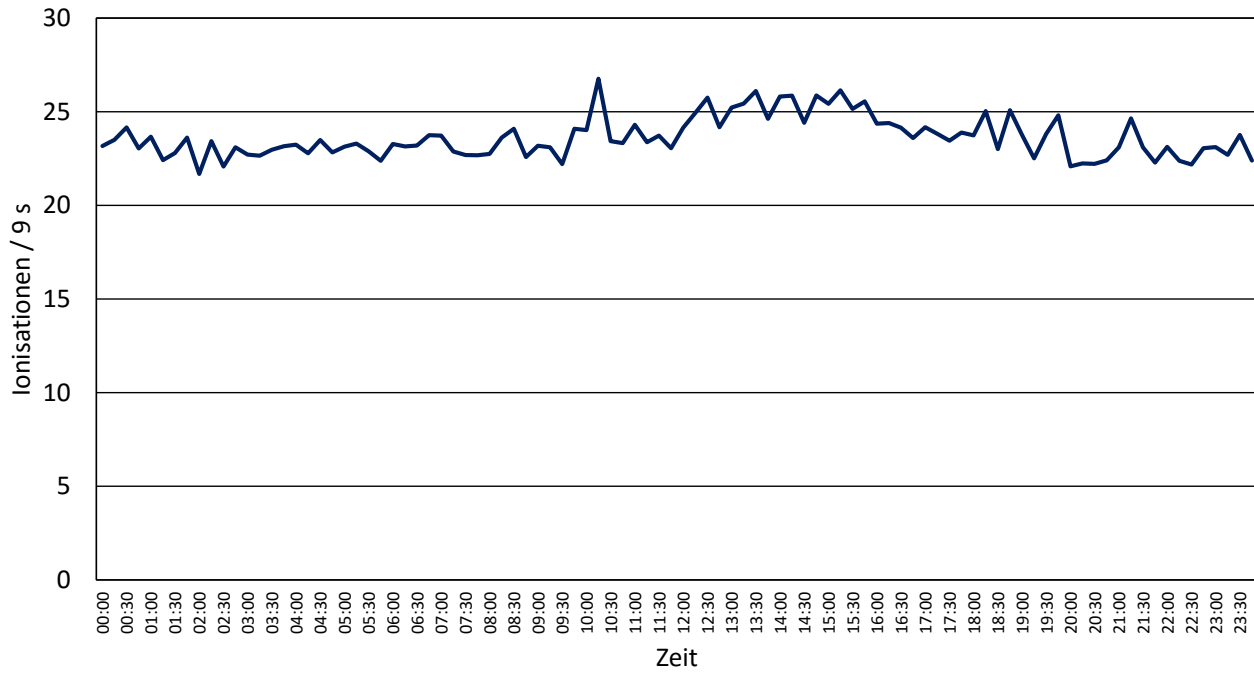


Histogramm

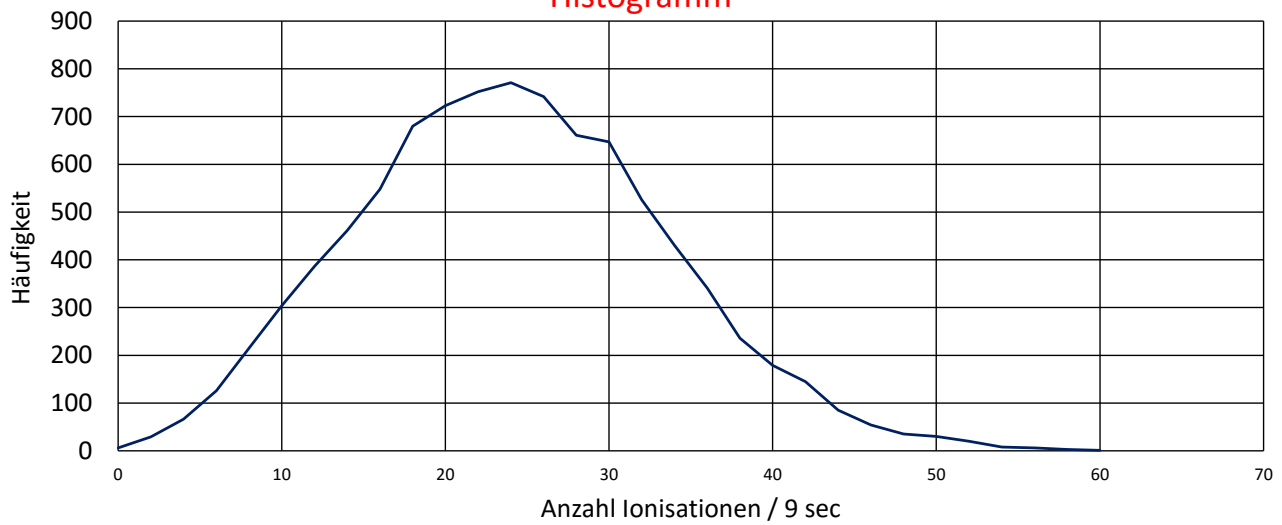


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **25.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **23.291** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **58**

Anzahl Ionisationen

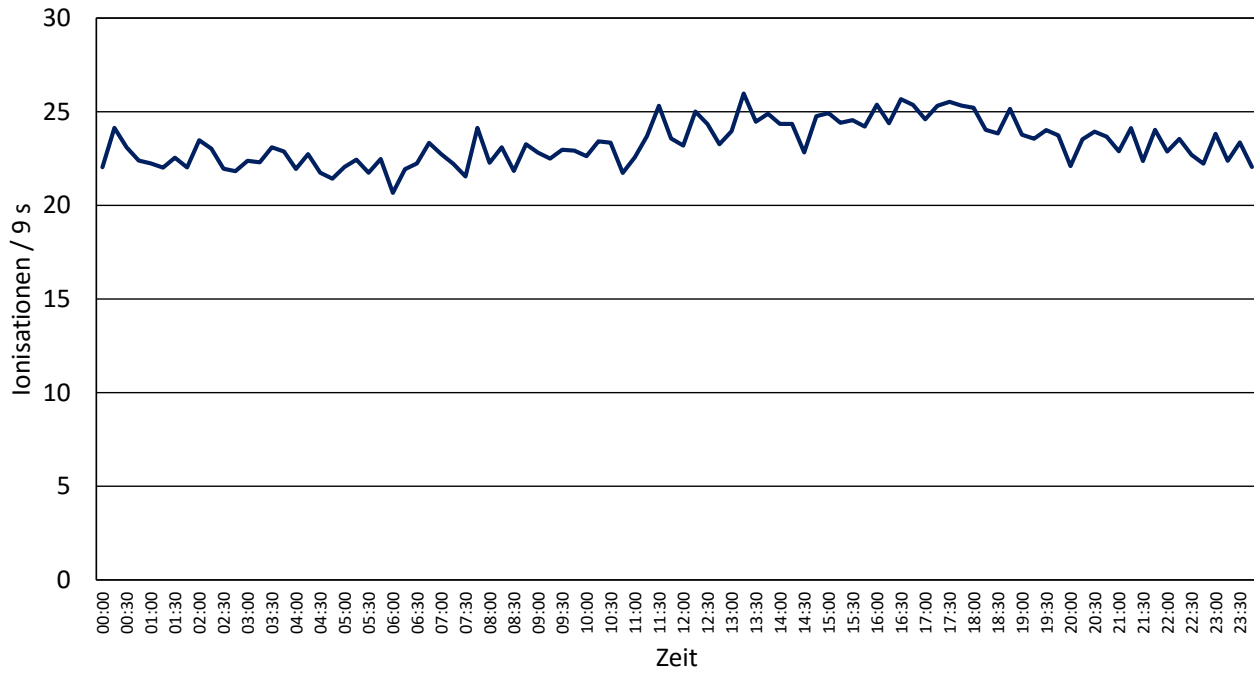


Histogramm

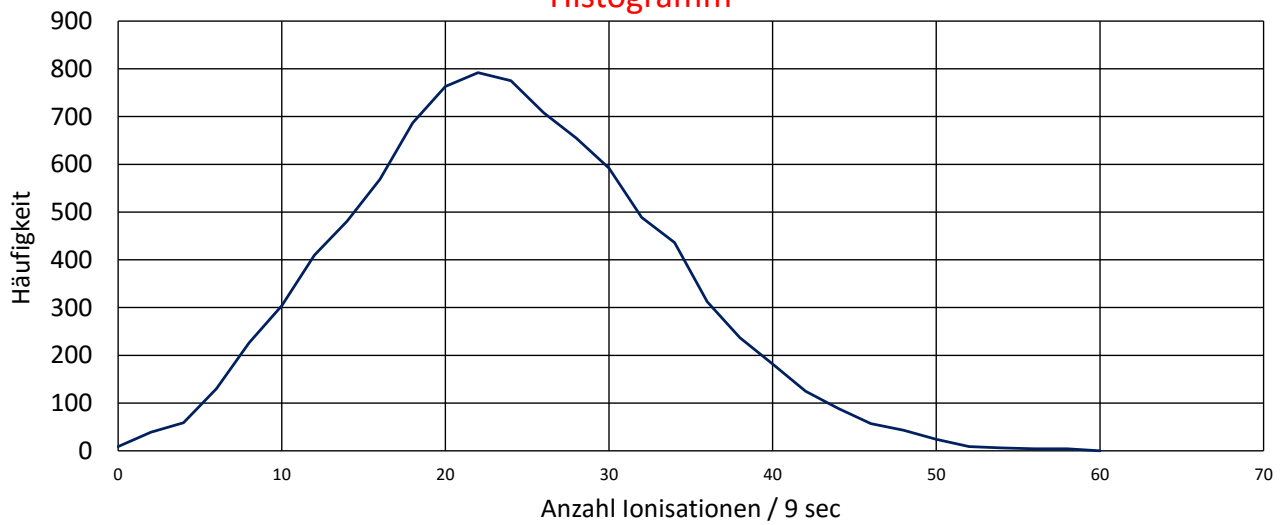


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **26.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **22.096** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **61**

Anzahl Ionisationen

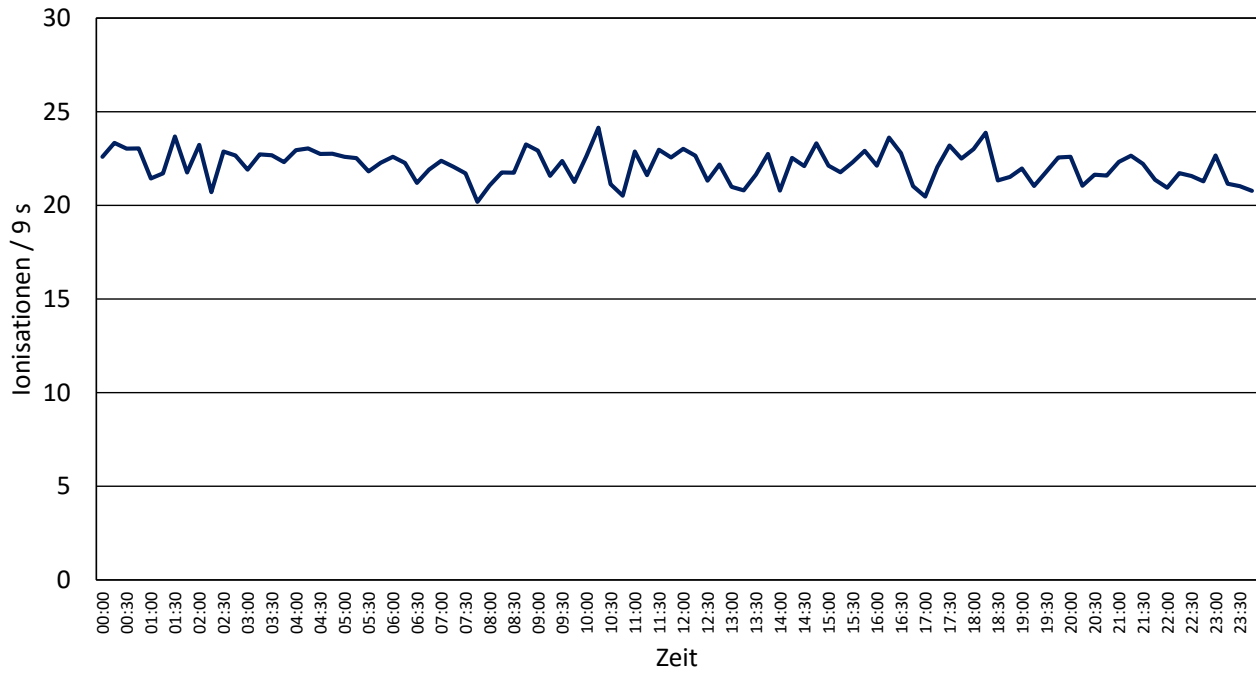


Histogramm

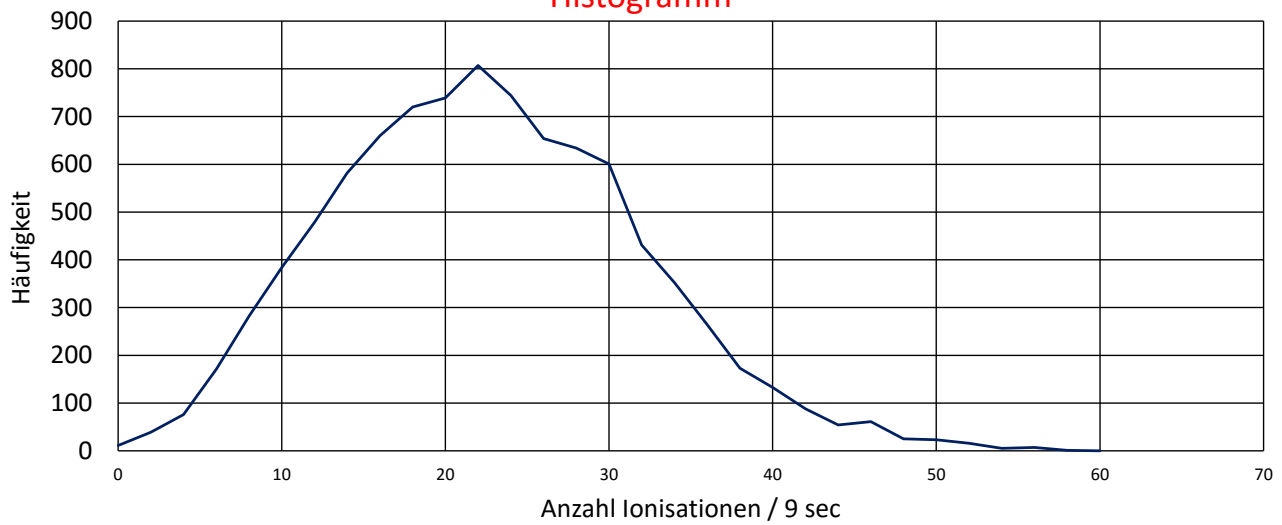


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: 27.04.2019
Anzahl Ionisationen: 21.437 pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: 64

Anzahl Ionisationen

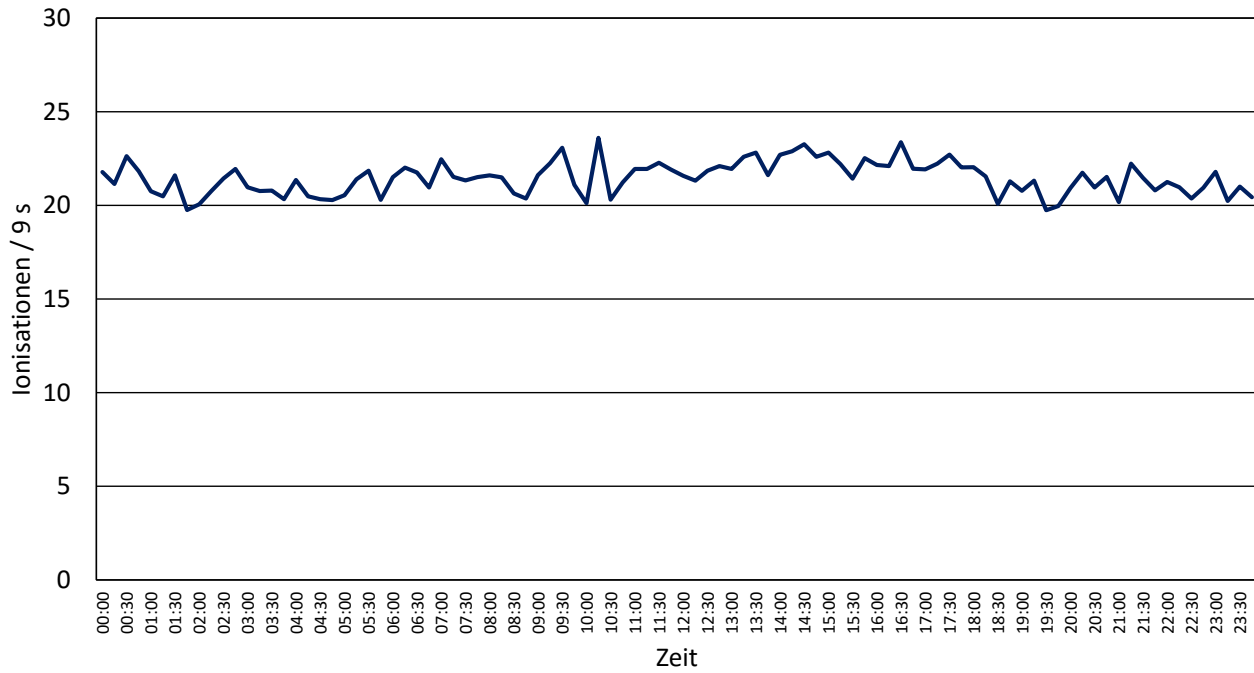


Histogramm

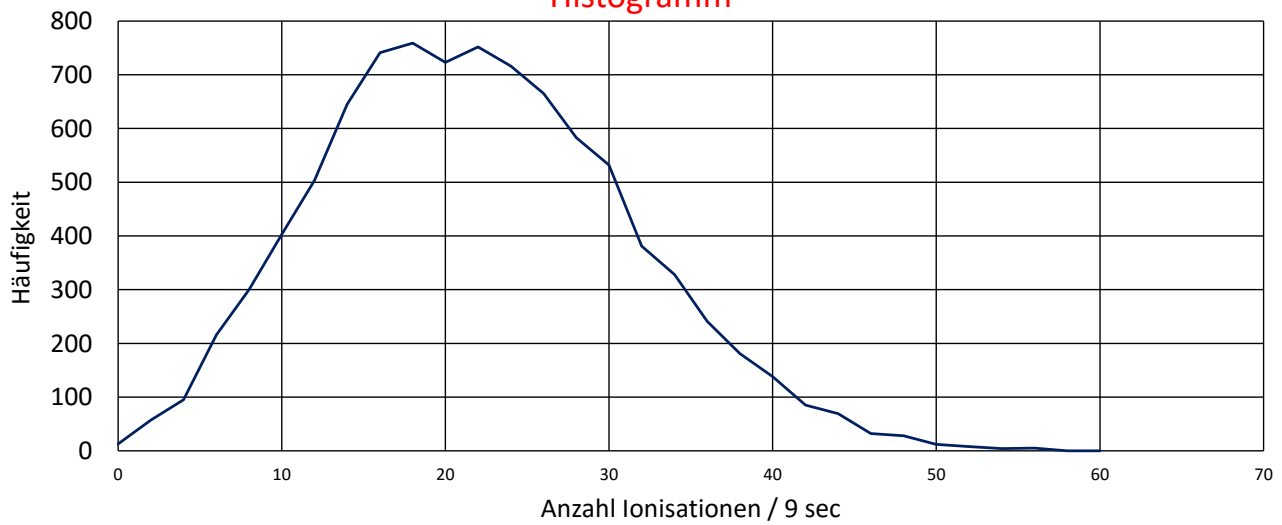


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **28.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **20.941** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **58**

Anzahl Ionisationen

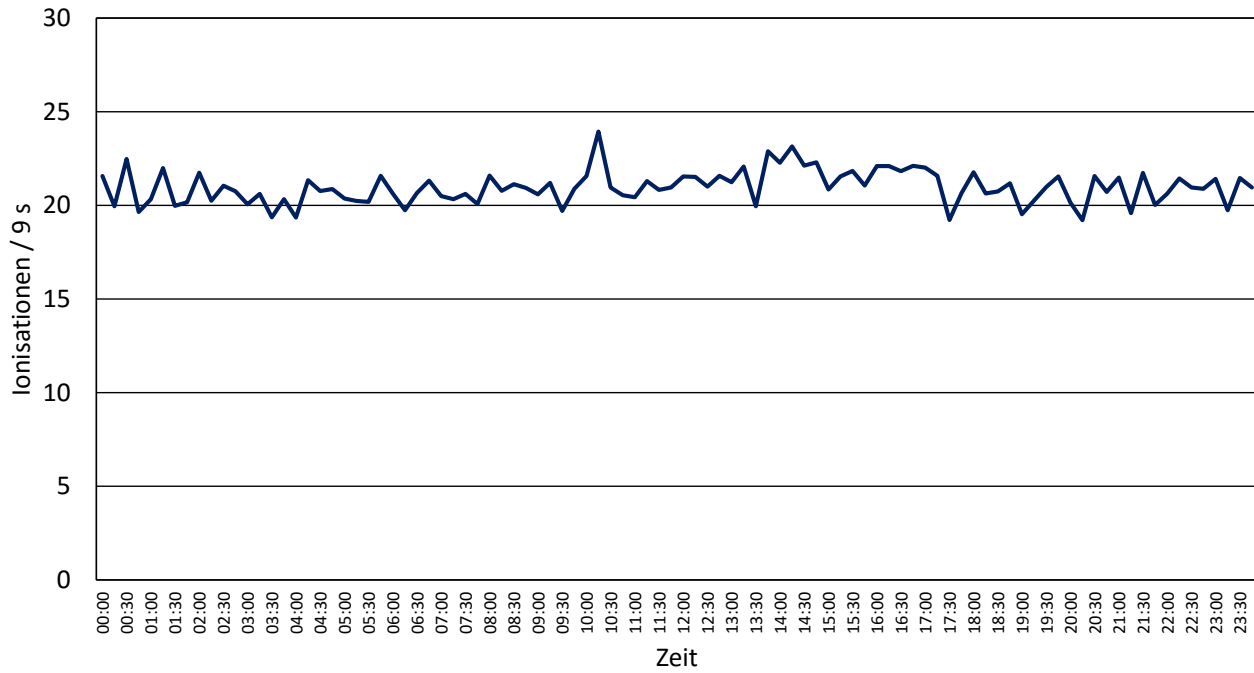


Histogramm

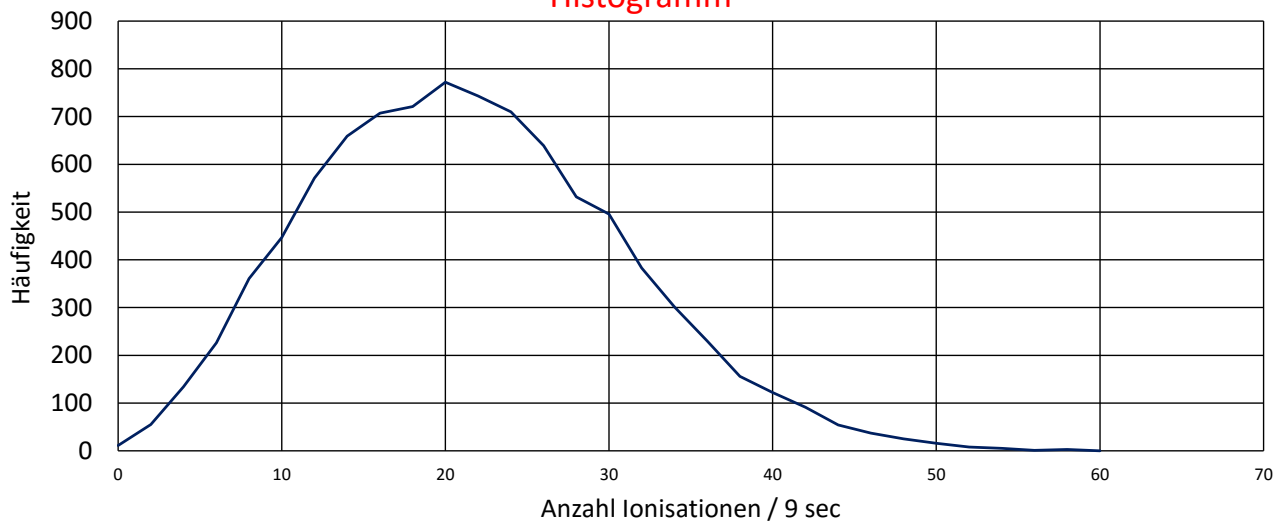


EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: 29.04.2019
Anzahl Ionisationen: 20.407 pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: 63

Anzahl Ionisationen

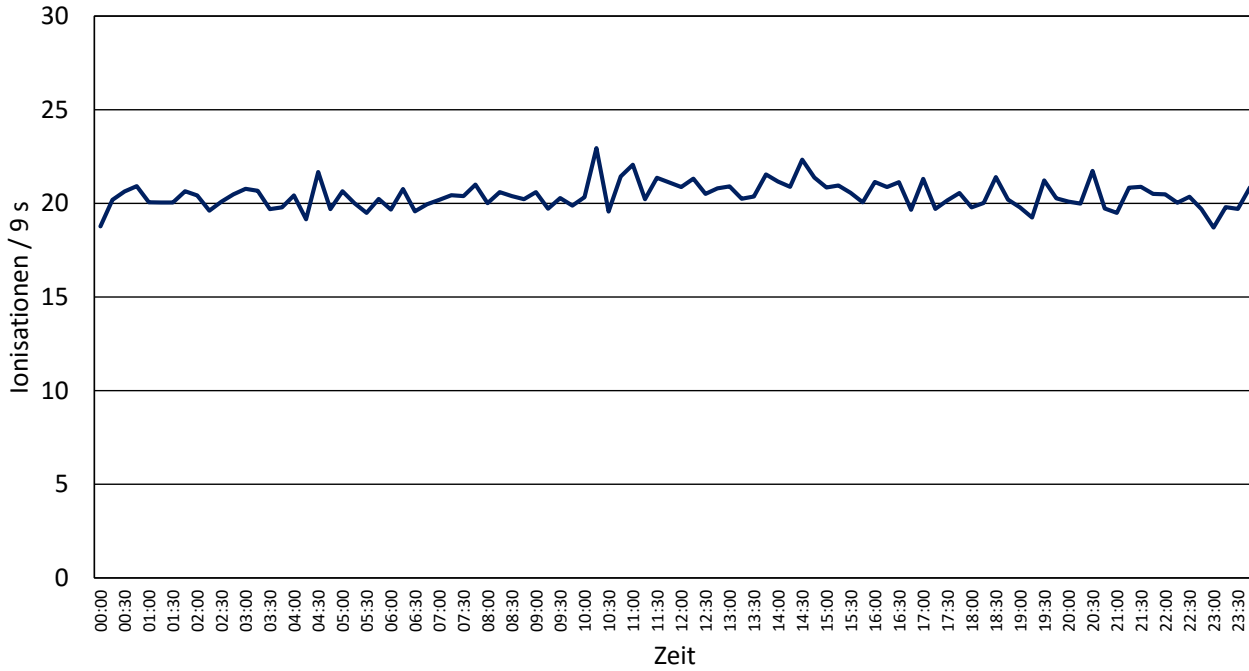


Histogramm

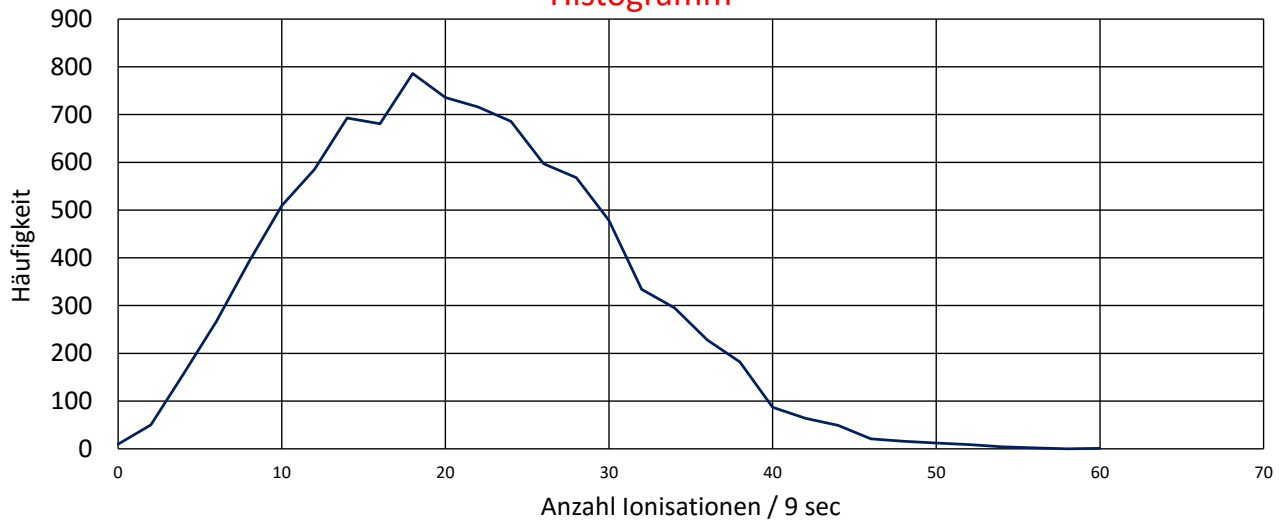

EMB3 Geiger-Müller-Zählrohr

Datum: **30.04.2019**
Anzahl Ionisationen: **20.601** pro 9 Sekunden (Durchschnitt im Tag)
Maximal Wert: **56**

Anzahl Ionisationen

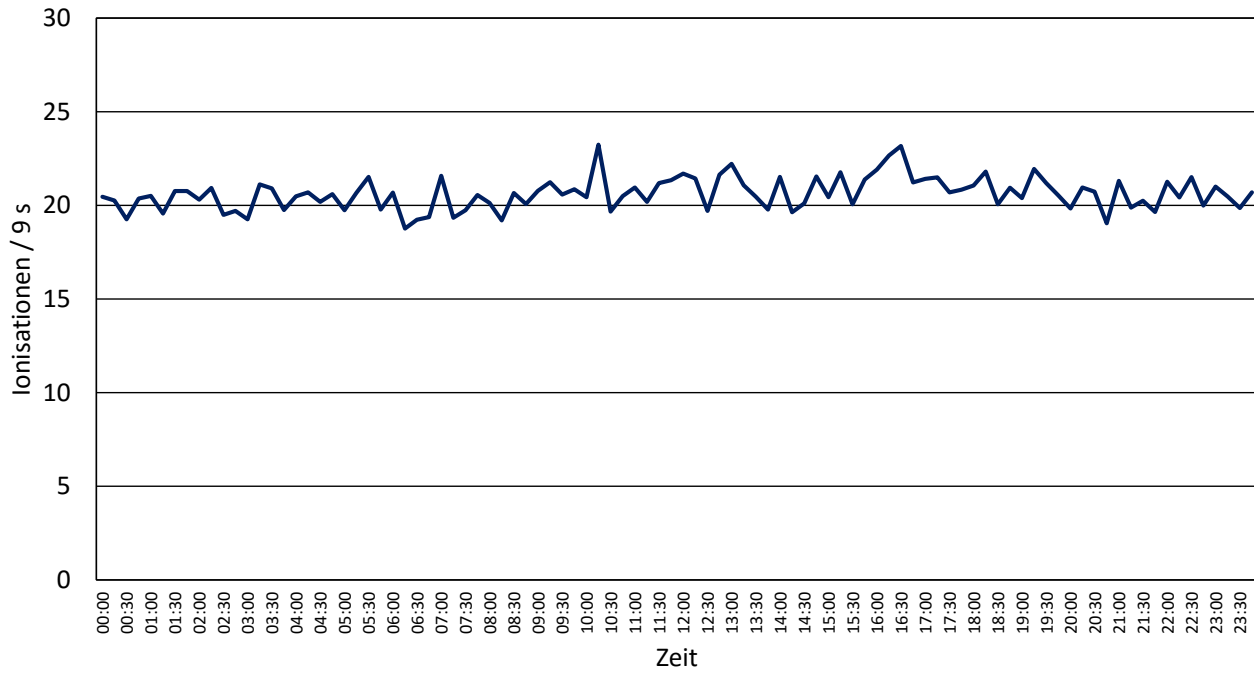

Histogramm

